



**RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM  
WACO WM868**

**WM868-SJ-RK**

*Revize 1.0*

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvod</b>	<b>1</b>
1.1	Komunikační systém WACO . . . . .	1
1.2	Použití modulu . . . . .	1
1.3	Mechanické vlastnosti a napájení . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Přehled technických parametrů</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfigurace modulu</b>	<b>4</b>
3.1	Konfigurace modulu pomocí konfiguračního kabelu . . . . .	4
3.1.1	Připojení modulu k počítači . . . . .	4
3.1.2	Použití programu „PuTTy“ pro konfiguraci modulu . . . . .	4
3.1.3	Obecná pravidla pro konfiguraci modulu pomocí konfiguračního kabelu . . . . .	6
3.2	Konfigurace modulu radiovou cestou . . . . .	6
3.2.1	Použití programu „RFAN 3.x“ pro konfiguraci modulu radiovou cestou . . . . .	7
3.2.2	Připojení komunikační brány k počítači . . . . .	7
3.2.3	Obecná pravidla pro konfiguraci rádiem . . . . .	7
3.2.4	Postup při provedení konfigurace pomocí analyzátoru RFAN 3.x . . . . .	8
3.3	Instalace ovladače pro převodník USB-CMOS . . . . .	9
3.4	Instalace ovladače pro bránu USB GateWay a převodník USB-IRDA . . . . .	10
3.4.1	Vypnutí vynucený digitálního podpisu driveru pro OS Windows 8 . . . . .	11
3.4.2	Vypnutí vynucený digitálního podpisu driveru pro OS Windows 10 . . . . .	11
3.4.3	Podpora starších verzí OS Windows a podpora OS Linux . . . . .	12
3.5	Nastavení parametrů modulu WM868-SJ-RK konfiguračním kabelem . . . . .	13
3.5.1	Výpis konfiguračních parametrů a příkazů modulu WM868-SJ-RK . . . . .	13
3.5.2	Příkazy pro zapsání konfigurace a reset modulu . . . . .	14
3.5.3	Příkazy pro konfiguraci radiové části modulu . . . . .	14
3.5.4	Příkazy pro nastavení adresace ve virtuální sběrnici . . . . .	16
3.5.5	Nastavení tabulky virtuálních M-Bus zařízení . . . . .	17
3.5.6	Zapnutí testovacího vysílání . . . . .	19
3.5.7	Příkazy pro oživování a diagnostiku . . . . .	20
3.5.8	Výpis aktuálního statusu modulu . . . . .	20
3.6	Nastavení parametrů modulu WM868-SJ-RK rádiem . . . . .	21
3.7	Přehled konfiguračních parametrů modulu . . . . .	22
3.8	Struktura datové zprávy modulu . . . . .	23
<b>4</b>	<b>Provozní podmínky</b>	<b>25</b>
4.1	Obecná provozní rizika . . . . .	25
4.1.1	Riziko mechanického poškození . . . . .	25
4.1.2	Riziko elektrického poškození . . . . .	25
4.2	Stav modulů při dodání . . . . .	25
4.3	Skladování modulů . . . . .	25
4.4	Bezpečnostní upozornění . . . . .	25
4.5	Ochrana životního prostředí a recyklace . . . . .	26
4.6	Montáž modulů . . . . .	26
4.7	Výměna modulů . . . . .	26
4.8	Demontáž modulu . . . . .	27
4.9	Kontrola funkčnosti modulu . . . . .	27
4.10	Provozování modulu WM868-SJ-RK . . . . .	27
<b>5</b>	<b>Zjištování příčin poruch</b>	<b>28</b>
5.1	Možné příčiny poruch systému . . . . .	28
5.1.1	Poruchy napájení . . . . .	28
5.1.2	Poruchy systému . . . . .	28
5.1.3	Poruchy vysílače a přijímače . . . . .	28
5.1.4	Problémy při transformaci dat . . . . .	29
5.1.5	Nefunkčnost spojení s „masterem“ virtuální sběrnice . . . . .	30
5.2	Postup při určení příčiny poruchy . . . . .	30
<b>6</b>	<b>Závěr</b>	<b>30</b>

## Seznam tabulek

1	Přehled technických parametrů modulu WM868-SJ-RK . . . . .	3
2	Přehled konfiguračních parametrů modulu WM868-SJ-RK . . . . .	22

## Seznam obrázků

1	Princip konverze dat sběrné jednotky WM868-SJ-RK . . . . .	1
2	Vzhled modulu WM868-SJ-RK . . . . .	2
3	Zobrazení převodníku USB-CMOS ve „správci zařízení“ systému Windows . . . . .	4
4	Konfigurace modulu přes USB port počítače . . . . .	5
5	Nastavení terminálu pro komunikaci po sériové lince . . . . .	5
6	Otevřené terminálové okno pro konfiguraci modulu sériovou linkou . . . . .	6
7	Princip lokální konfigurace modulu . . . . .	6
8	Pincip vzdálené konfigurace modulu . . . . .	6
9	Zobrazení WACO USB GateWay ve „Správci zařízení“ OS Windows . . . . .	7
10	Zavedení zařízení a proměnných do okna dálkové konfigurace . . . . .	8
11	Průběh získávání aktuálních hodnot vybraných proměnných vybraného modulu příkazem „GET“ . . . . .	9
12	Zobrazení konvertoru bez driveru ve „správci zařízení“ systému Windows . . . . .	10
13	Zobrazení zařízení bez ovladače ve „Správci zařízení“ systému Windows . . . . .	10
14	Postup při výběru driveru z počítače . . . . .	10
15	Instalace driveru USB . . . . .	11
16	Princip adresace v aplikaci „Virtual BUS“ systému WACO . . . . .	17
17	Nastavení systémového času radiovou cestou . . . . .	21
18	Tabulka proměnných modulu WM868-SJ-RK načtených analyzátorem RFAN 3.x . . . . .	21
19	Princip konverze dat sběrné jednotky WACO . . . . .	23
20	Struktura M-Bus zprávy modulu WM868-SJ-RK . . . . .	24
21	Struktura hlavičky M-Bus informační zprávy . . . . .	24
22	Příklad uspořádání a obsahu datovch bloků informační zprávy . . . . .	24
23	Detailní pohled na modul WM868-SJ-RK . . . . .	26

# 1 Úvod

Tento dokument popisuje možnosti nastavení (konfigurace) radiového modulu WM868-SJ-RK, který slouží pro sběr dat z bateriově napájených radiových modulů systému WACO (kupříkladu typové řady WM868-SI/SA, WM868-TI/TE, WM868-MDA/MDB, WM868-SEA a jiných), konverzi přijatých dat do formátu M-BUS a předávání dat centrální jednotce systému M-Bus přes virtuální sběrnici WACO.

## 1.1 Komunikační systém WACO

**WACO** (Wireless Automatic Collector) je radiový komunikační systém určený zejména pro automatický sběr dat ze senzorů a čidel (oblast telemetrie), pro zajištění přenosu dat mezi řídícími, snímacími a výkonnými prvky automatizačního systému (oblast průmyslové automatizace), nebo pro dálkové odečítání měřidel spotřeby (oblast „smart metering“). Radiové prvky systému WACO vytváří radiovou síť s lokálním pokrytím zájmového objektu (bytu, domu, průmyslového objektu, areálu...), nebo oblasti (ulice, města...).

**Radiová síť WACO** má **topologii typu mřížka** („mesh“), kde v dosahu každého radiového prvku se může nacházet několik dalších prvků sítě, které mohou sloužit i jako opakovače přijatého signálu. Mezi centrálním sběrným bodem a jednotlivými prvky tak typicky existuje mnoho různých cest pro šíření zpráv. Algoritmus řízení provozu sítě byl na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti radiové datové komunikace vyvinut tak, aby zajišťoval **maximální spolehlivost přenosu** zpráv. Při přenosu zpráv je typicky využíváno více přenosových cest současně, ale zároveň je zajištěna ochrana sítě proti zackylení a multiplikaci zpráv, takže si radiová síť WACO zachovává **vysokou propustnost** i při velkém počtu radiových prvků v jedné síti.

Komunikační protokol WACO respektuje standardní **komunikační model ISO/OSI**, což zajišťuje jeho otevřenosť a variabilitu pro realizaci různorodých aplikací.


Jednotlivé typy radiových komunikačních zařízení (dále „radiové moduly“) systému WACO jsou vybaveny **různými typy vstupních a výstupních rozhraní** tak, aby byla usnadněna integrace různých typů připojených zařízení (měřičů, čidel, akčních členů...) do jedné komunikační sítě.

Součástí komunikačního systému WACO jsou i komunikační brány (WACO GateWay), které umožňují přijímat zprávy z lokální radiové sítě a přenášet je na lokální nebo vzdálený počítač nebo server přes sériovou linku (na lokální počítač), nebo přes Interanet (na vzdálený počítač). V opačném směru brány přijímají přes linku/Internet zprávy od centrální aplikace a předávají je do „své“ radiové sítě.

## 1.2 Použití modulu

Modul WM868-SJ-RK slouží pro sběr dat z měřičů spotřeby, senzorů a čidel systému WACO a konverzi dat do formátu komunikačního protokolu M-Bus, který se v širokém měřítku používá zejména v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby („metering“, „smart metering“). Kategorie zařízení série WACO WM868 s takovou funkčností je obecně nazývána jako „Sběrná jednotka WACO“.

Princip konverze dat modulem WM868-SJ-RK je popsán na obrázku 1.

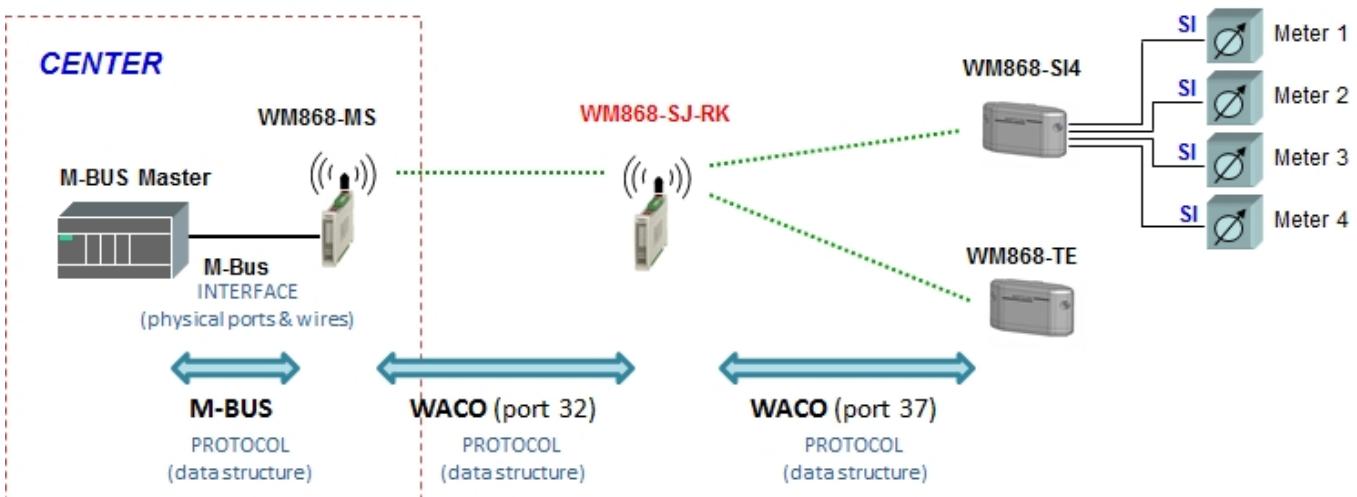

Obr. 1: Princip konverze dat sběrné jednotky WM868-SJ-RK

Jak je zřejmé z obrázku, modul WM868-SJ-RK přijímá data ze spontánně vysílajících sběrných modulů řady WACO ve formátu protokolu WACO. Ve vnitřní paměti má uloženou „Tabulkou virtuálních M-Bus zařízení“, ve které jsou zavedena jednotlivá měřidla odečítaná moduly WACO a jejich proměnné a zároveň je zde uložena identifikace těchto zařízení a proměnných dle systému M-Bus. Přijímaná data (tj. aktuální stavy jednotlivých proměnných) modul ukládá k záznamům jednotlivých virtuálních zařízení.

Řídící jednotka sběrnice M-Bus („M-Bus Master“) odesílá po lokální sběrnici dotazy na stav proměnných vzdálených měřidel a čidel na lokální radiový modul systému WACO (na obrázku je to modul WM868-MS), který dotazy přeposílá do radiové sítě WACO. Modul WM868-SJ-RK přijímá tyto dotazy z radiové sítě a odesílá zpět do radiové sítě stav „svých“ virtuálních zařízení podle aktuálních údajů tabulky. Modul WM868-MS tyto odpovědi zprostředkovává masterovi sběrnice.

*Na obrázku je znázorněna varianta s fyzickou lokální sběrnicí typu M-Bus, alternativně může být tato sběrnice i typu RS-485 (s lokálním modulem WM868-R4), nebo RS-232 (s lokálním modulem WM868-R2). Komunikační protokol (tj. způsob kódování dat) však musí být vždy typu M-Bus.*

Aplikace sběrné jednotky tedy umožňuje začlenit do libovolné sběrné sítě typu M-Bus i vzdálená měřidla a čidla, která nejsou vybavena rozhraním M-Bus. Sběr dat z těchto měřidel a čidel zajistí sběrná jednotka prostřednictvím radiové sítě WACO, přičemž zároveň funguje ve sběrné síti M-Bus jako „zástupce“ všech měřidel a čidel, připojených přes radiovou síť.

Sběrná jednotka typu WM868-SJ-RK umožňuje načítat přes síť WACO až 50 proměnných na až 50-ti zařízeních. Data lze přijímat ze všech typů radiových modulů systému WACO, které pro vysílání stavu proměnných používají aplikaci „SISA\_Tx“ (port 37). Jedná se zejména o moduly s bateriovým napájením typových řad WM868-SI/SA, WM868-TI/TE/TES, WM868-MDA/MDB, WM868-SEA v různých variantách a modifikacích, i některé další zde neuvedené moduly. Proměnnou může být nejenom aktuální hodnota registru spotřeby, ale i identifikační údaj (výrobní číslo) měříče spotřeby, ze kterého data přichází. Detailnější informace o obsahu a formátu informačních zpráv jsou uvedeny v odstavci 3.8.

### 1.3 Mechanické vlastnosti a napájení

Modul je uzavřen v plastové krabici uzpůsobené pro montáž na DIN-lištu. Krabice má standardní „jističový“ profil a šířku dvou standardních modulů DIN. Modul vyžaduje externí napájení stejnosměrným napětím 24V, pro připojení napájecího napětí slouží svorkovnice s označením polarity napětí. Napájecí zdroj musí splňovat požadavky na bezpečnostní ochranný transformátor ČSN-EN61558-2-6 a jeho primární strana zdroje musí být jištěna samočinně nevratnou pojistikou. Maximální proudový odběr zařízení je do 50 mA, modul je na napájecím vstupu chráněn vratačními pojistikami s vybavovacím proudem 300 mA.

Modul není vhodný pro umístění do vnějšího prostředí bez dodatečného krytí. Vzhled modulu WM868-SJ-RK je znázorněn na obrázku 2.



Obr. 2: Vzhled modulu WM868-SJ-RK

## 2 Přehled technických parametrů

Přehled technických parametrů modulu WM868-SJ-RK je uveden v Tabulce 1.

Tab. 1: Přehled technických parametrů modulu WM868-SJ-RK

Parametry vysílací části		
Vysílací frekvence	868,0 až 868,6	MHz
Druh modulace	FSK	
Počet kanálů	3	
Šířka kanálu	200	kHz
Vysílací výkon	25	mW
Citlivost přijímače	106	dBm
Komunikační protokol	WACO	
Přenosová rychlosť	38000	Baud
Anténní konektor	SMA female	
Charakteristická impedance antény	50	Ω
Konfigurační rozhraní RS232		
Přenosová rychlosť	19200	Baud
Druh provozu	asynchronní	
Přenosové parametry	8 datových bitů, 1 stop bit, bez parity	
Úroveň signálu	TTL/CMOS	
Napájení		
Externí napájecí zdroj	(9 ÷ 24)	V
Příkon	4	W
Mechanické parametry		
Šířka	35	mm
Výška	90	mm
Hloubka	58	mm
Hmotnost	cca 150	g
DIN skříňka	2 moduly	
Podmínky skladování a instalace		
Prostředí instalace (dle ČSN 33 2000-3)	normální AA6, AB4, A4	
Rozsah provozních teplot	(-10 ÷ 50)	°C
Rozsah skladovacích teplot	(0 ÷ 70)	°C
Relativní vlhkost	90	% (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP20	
Signalizace a ovládání		
Signalizace napájení	”PWR”	zelená LED
Signalizace vysílání radiové zprávy	”TXA”	žlutá LED
Signalizace příjmu radiové zprávy	”RXA”	žlutá LED
Signalizace kolize signálu	”ALR”	červená LED
Tlačítko restartu systému	”RES”	

### 3 Konfigurace modulu

Parametry modulu WM868-SJ-RK lze kontrolovat a nastavovat z běžného počítače (PC) téměř způsoby:

- pomocí převodníku „**USB-CMOS**“ a konfiguračního kabelu, připojeného k modulu
- konfigurace radiovou cestou, pomocí radiové komunikační brány WM868-RFU


Popis připojení modulu k počítači a obecná pravidla pro provádění konfigurace modulu pomocí **konfiguračního kabelu** jsou popsány v části 3.1 „Konfigurace modulu WM868-SJ-RK pomocí konfiguračního kabelu“. V části 3.5 „Nastavení parametrů modulu WM868-SJ-RK konfiguračním kabelem“ je uveden popis a význam parametrů, které lze pomocí kabelu kontrolovat a nastavovat i způsob jejich nastavení. Popis připojení radiové komunikační brány WM868-RFU k počítači a obecná pravidla pro provádění konfigurace modulu **radiovou cestou** jsou popsány v části 3.2 „Konfigurace modulu WM868-SJ-RK radiovou cestou“. V části 3.6 „Nastavení parametrů modulu WM868-SJ-RK rádiem“ je uveden popis a význam parametrů, které lze radiovou cestou kontrolovat a nastavovat i způsob jejich nastavení.

#### 3.1 Konfigurace modulu pomocí konfiguračního kabelu

Konfiguraci pomocí kabelu provádíme pomocí počítače s operačním systémem MS Windows nebo Linux, propojeného kabelem s konfiguračním konektorem modulu. Modul je vybaven konfiguračním rozhraním typu RS-232 (COM) s úrovní signálu CMOS, jehož konektor („CONFIG CMOS“) je umístěn na čelním panelu modulu.

##### 3.1.1 Připojení modulu k počítači

Pro připojení modulu k počítači je nutné použít výrobcem dodávaný konfigurační kabel s převodníkem typu „USB-CMOS“ (viz obrázek 4). Tento převodník vytvoří přes rozhraní USB virtuální sériový port a přizpůsobí napěťové úrovně konfiguračního rozhraní pro standardní vstup USB osobního počítače. Aby převodník pracoval správně, je nutné, aby měl operační systém počítače nainstalovaný správný ovladač (driver) pro vytvoření virtuálního sériového portu přes rozhraní USB. Při prvním zasunutí převodníku do portu USB počítače si operační systém vyhledá a nainstaluje správný ovladač (tj. obecný ovladač pro zařízení kategorie „USB Serial Device“), po nainstalování tohoto ovladače se zařízení zobrazí v okně „Správce zařízení“ („Device Manager“), a to v sekci „Porty (COM a LPT)“ jako „USB Serial Device (COMx)“ (viz obrázek 3).

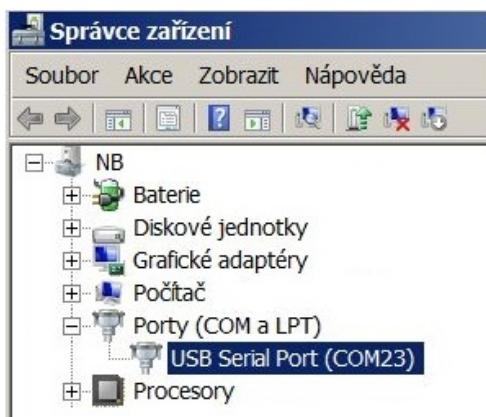

Obr. 3: Zobrazení převodníku USB-CMOS ve „správci zařízení“ systému Windows

U některých starších verzí operačních systémů MS Windows není obecný ovladač pro podporu sériových portů USB k dispozici. Pokud se automatická instalace ovladače nepodařila (hlášení systému „Software ovladače zařízení nebyl úspěšně nainstalován, nebyl nalezen ovladač“), provedeme instalaci ovladače manuálně pomocí postupu uvedeného v odstavci 3.3 „Instalace ovladače pro převodník USB-CMOS“.


Zasuneme převodník „USB-CMOS“ do portu USB počítače. Konfigurační kabel připojíme ke konektoru „CONFIG CMOS“, umístěnému na čelním panelu modulu. Tím je počítač propojen s modulem a připraven k provádění konfigurace (viz obrázek 4 „Konfigurace modulu přes USB port počítače“).

##### 3.1.2 Použití programu „PuTTY“ pro konfiguraci modulů

Konfiguraci modulu provádíme pomocí jakéhokoli vhodného programu pro komunikaci přes sériovou linku. Níže uvedený popis je uveden pro „open-source“ program „PuTTY“, který lze zdarma získat kupříkladu na [www.putty.org](http://www.putty.org).



Obr. 4: Konfigurace modulu přes USB port počítače

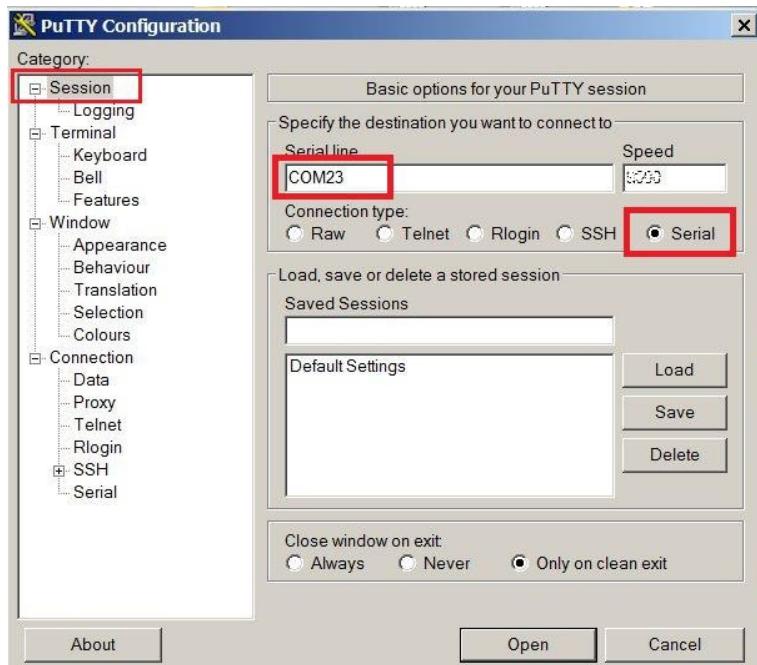


Obr. 5: Nastavení terminálu pro komunikaci po sériové lince

Program „PuTTY“ spustíme kliknutím na stažený soubor „putty.exe“. Otevře se okno terminálového programu (viz obrázek 5). Program přepneme do režimu komunikace po sériové lince tak, že pro položku „Session“ v levém menu vybereme typ spojení „Serial“.

Zkontrolujeme (případně nastavíme) rychlosť komunikace („Speed“) na 19200 bitů/s a do okna „Serial line“ napišeme číslo sériového portu tak, jak byl sériový port automaticky označen operačním systémem při připojení převodníku. Číslo sériového portu zjistíme u OS Windows pomocí „Správce zařízení“ (Ovládací panely/Systém/Správce zařízení) tak, že si rozklikneme položku „Porty (COM a LPT)“ a podíváme se na číslo portu (kupříkladu „COM23“ - viz obrázek 3).

Kliknutím na tlačítko „Open“ programu „PuTTY“ otevřeme terminálové okno. Po stisknutí klávesy „ENTER“ se v okně objeví výzva pro zadání příkazu („prompt“) ve formátu „sj“ signalizující, že modul je připraven ke konfiguraci (viz obrázek 6).

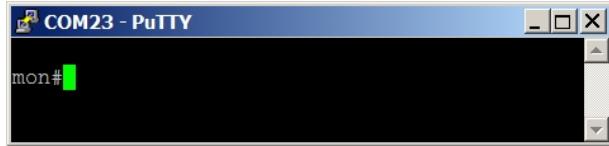

Obr. 6: Otevřené terminálové okno pro konfiguraci modulu sériovou linkou

### 3.1.3 Obecná pravidla pro konfiguraci modulu pomocí konfiguračního kabelu

Terminálové okno pro konfiguraci pomocí konfiguračního kabelu aktivujeme podle výše uvedeného postupu. Pro zadávání příkazů do příkazového řádku terminálového okna platí tato obecná pravidla:

- příkaz zadáváme pouze v tom případě, pokud je před značkou kurzoru (barevný nebo blikající čtvereček) výzva pro zadání příkazu („prompt“) ve formátu „sj“ nebo „mon“ (viz obrázek 6);
- do terminálu lze zadat vždy pouze jeden příkaz
- příkaz zadáváme ve formě alfanumerického znaku (nebo více znaků)
- příkaz „odešleme“ k provedení stisknutím tlačítka „ENTER“. Pokud se příkaz provede, objeví se opět „prompt“ a lze zadat další příkaz. Pokud se příkaz neprovede, vypíše se chybové hlášení
- provedení příkazu kontrolujeme výpisem konfigurace, který vyvoláme příkazem „show“, nebo „/“ po kterém nenásleduje žádný parametr, ale pouze „ENTER“
- souhrn konfiguračních příkazů a jejich parametrů („HELP“) vyvoláme znakem „?“ (otazník), nebo „/?“. Do příkazového řádku tedy napišeme „?“ a stiskneme „ENTER“
- při zadávání znaků důsledně rozlišujeme velká a malá písmena (řídíme se dle dokumentace, nebo dle návodů „help“)
- nezadáváme do příkazového řádku znaky, které nejsou uvedeny v návodu, nebo v dokumentaci. Je zde riziko nechtěného zadání funkčního konfiguračního znaku, který se používá pouze při nastavování, diagnostice a opravách modulů v procesu výroby nebo oprav.


## 3.2 Konfigurace modulu radiovou cestou

Konfigurace radiovou cestou provádíme pomocí speciálních radiových zpráv systému WACO (dotazů a příkazů), kterými se doptáme na aktuální nastavení jednotlivých parametrů modulu, případně vyšleme příkaz k jejich změně.

Konfiguraci daného modulu je možné provádět lokálně, z místa radiového dosahu modulu, kupříkladu prostřednictvím konfiguračního počítače s připojenou bránou WM868-RFU (viz obrázek 7), nebo i ze vzdáleného počítače prostřednictvím lokálně umístěné brány typu WM868-RFE (WACO Ethernet Gateway), nebo typu WM868-RFG (viz obrázek 8).



Obr. 7: Princip lokální konfigurace modulu

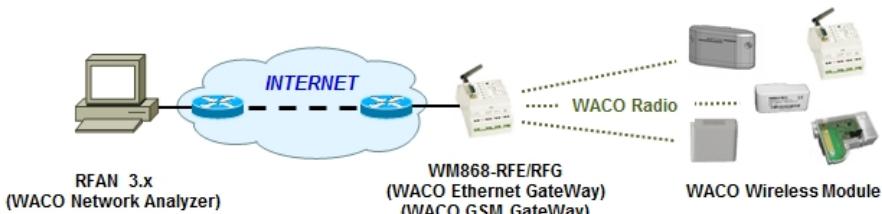

Obr. 8: Pincip vzdálené konfigurace modulu

V obou případech musí být mezi konfigurovaným modulem a komunikační branou přímá radiová viditelnost, takže konfiguraci modulů zásadně **nelze provádět přes opakovač** (repeater).

### 3.2.1 Použití programu „RFAN 3.x“ pro konfiguraci modulu radiovou cestou


Univerzálním nástrojem pro konfiguraci modulů radiovou cestou je software „Analyzátor radiového provozu systému WACO RFAN 3.x“ (dále „analyzátor“), kterým je možné nastavovat vyjmenované parametry modulu. Analyzátor je počítačový program, napsaný v jazyce Java, který lze nainstalovat na běžný počítač (PC) s operačním systémem podporujícím Java Virtual Machine (Windows, Linux). Funkčnost konfiguračního nástroje analyzátoru RFAN 3.x je podrobně popsána v dokumentu „Analyzátor radiového provozu WACO RFAN 3.x - Popis software a konfigurace“, kde je detailně popsán i postup při zjištění aktuálního nastavení konkrétního konfiguračního parametru a postup při provedení změny v jeho nastavení.

Účel a význam jednotlivých konfiguračních parametrů je popsán v další části tohoto dokumentu. Přehled parametrů, které lze kontrolovat a měnit radiovou cestou je uveden v části 3.6 „Nastavení parametrů modulu rádiem“. Obecné principy a postup při konfiguraci parametrů radiovou cestou jsou popsány v části 3.2.3 „Obecná pravidla pro konfiguraci rádiem“.

### 3.2.2 Připojení komunikační brány k počítači

Pro komunikaci mezi software a prvky radiové sítě WACO slouží komunikační brána, kterou je nutné k počítači s programem RFAN 3.x připojit přímo (přes příslušný typ komunikačního portu počítače) nebo nepřímo (přes síť). Přímo lze připojit WACO USB GateWay (přes port USB), i WACO Ethernet GateWay (přes port Ethernet). Nepřímo (přes síť) lze připojit bránu WACO Ethernet GateWay, nebo WACO GSM GateWay. Nepřímé připojení znamená, že brána není fyzicky připojena k počítači, kde běží software analyzátoru, ale je připojena ke vzdálenému portu sítě Ethernet/IP (prakticky kdekoli na světě), přičemž mezi vzdáleným portem a počítačem s programem analyzátoru musí existovat spojení prostřednictvím internetovém protokolu (viz obrázek 8).

Modul WM868-RFU (WACO USB GateWay) připojíme k USB portu počítače. Modul je napájen z USB portu, takže se ihned po připojení zapne a aktivuje 3 virtuální sériové porty (přenos dat, konfigurace a firmware upgrade). Zařízení se objeví v nástroji Ovládací panely/Správce zařízení v sekci „Další zařízení“. Sériové porty se objeví v sekci „Porty (COM a LPT)“ tak, jak je to znázorněno na obrázku 9.

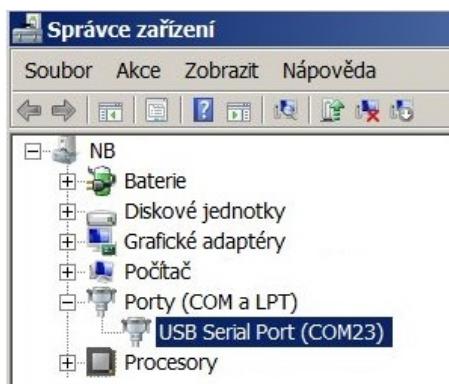

Obr. 9: Zobrazení WACO USB GateWay ve „Správci zařízení“ OS Windows

Pokud není v počítači nainstalován ovladač sériových portů, výběr sériového portu v aplikaci RFAN 3.x nelze provést (sériový port se nenabízí) a v okně „Správce zařízení“ se sériové porty zobrazují v sekci „Další zařízení“. V tomto případě je nutné ovladač nainstalovat podle postupu uvedeného v části 3.4 „Instalace ovladače pro převodník USB-IRDA a USB-GateWay“.

### 3.2.3 Obecná pravidla pro konfiguraci rádiem

Analyzátor RFAN 3.x umožňuje provádění dálkové konfigurace radiových zařízení systému WACO. Tato funkce je přístupná na záložce „Remote Config“. Obecný princip práce s konfiguračním nástrojem je následující:

- vybereme, které zařízení chceme konfigurovat (nebo zjistit jeho aktuální konfiguraci)
- vybereme, kterou proměnnou chceme konfigurovat (nebo zjistit aktuální hodnotu).
- spustíme funkci „GET“ pro vyčtení hodnoty, „SET“ pro její změnu, nebo „WALK“ pro vyčtení všech hodnot

Při provádění konfigurace (nebo zjišťování údajů) platí tato pravidla:

1. konfigurace nelze provádět hromadně, vždy musíme vybrat pouze jedno zařízení, které konfigurujeme (nebo zjišťujeme jeho nastavení);
2. každá jednotlivá proměnná se nastavuje/dotazuje samostatným příkazem/dotazem;


3. v nástroji lze nadefinovat více nastavovaných/dotazovaných proměnných a spustit jejich nastavení/dotázání jedním kliknutím jako sekvenci, ale i v tomto případě probíhá nastavování/dotazování každé proměnné jednotlivě, jedna proměnná po druhé, v takovém pořadí, jak je sekvence nastavena;
4. pokud použijeme příkaz pro zjištění aktuálního stavu všech proměnných „WALK“, analyzátor začne vydávat sekvenci dotazů, kterými se postupně „doptá“ na jednotlivé proměnné;
5. pokud pošleme příkaz pro nastavení proměnné na nějakou hodnotu, zařízení příkaz provede (nebo neprovede – viz pravidla 6. a 7.) a zpět vždy vrátí hodnotu, která je po provedení příkazu skutečně nastavená;
6. pokud pošleme příkaz pro nastavení proměnné, která je typu „Read Only“ (nelze ji měnit – kupříkladu typ zařízení, nebo výrobní číslo), zařízení proměnnou nezmění a pošle zpět její aktuální nastavení;
7. pokud požadujeme změnit nastavení proměnné na takovou hodnotu, která je mimo definovaný rozsah, nebo nemá smysl, zařízení buďto změnu neprovede, nebo hodnotu nastaví na nejbližší možnou. V každém případě pošle zpět tu hodnotu, na kterou je daný parametr po provedení příkazu skutečně nastaven;
8. pokud pošleme příkaz/dotaz na proměnnou, která v daném zařízení není implementována (zařízení tu proměnnou „nezná“), vrátí zpět hodnotu „null“, kterou analyzátor prezentuje tak, že daný příkaz/dotaz se neprovedl.

### 3.2.4 Postup při provedení konfigurace pomocí analyzátoru RFAN 3.x

Konfiguraci provádíme v režimu provádění dálkové konfigurace (záložka „Remote Config“). Konfigurované zařízení přidáme do levého podokna obrazovky pomocí volby „Add RF Address“ v kontextovém menu podokna. Otevře se formulář „Add RF Address“, kde vyplníme:

- RF adresu zařízení v hexadecimálním formátu s označením „0x“ (kupříkladu „0xfffffe6d“)
- u bateriových modulů zaklikneme nutnost „probuzení“ modulu systémem „Wake On Radio“
- do pole „Description“ můžeme napsat libovolný popis, který nám usnadňuje identifikaci modulu
- kliknutím na tlačítko „Add“ přidáme zadané zařízení do seznamu zařízení ke konfiguraci

Zavedení zařízení do podokna „RF Address“ je znázorněno v levé části obrázku 10.

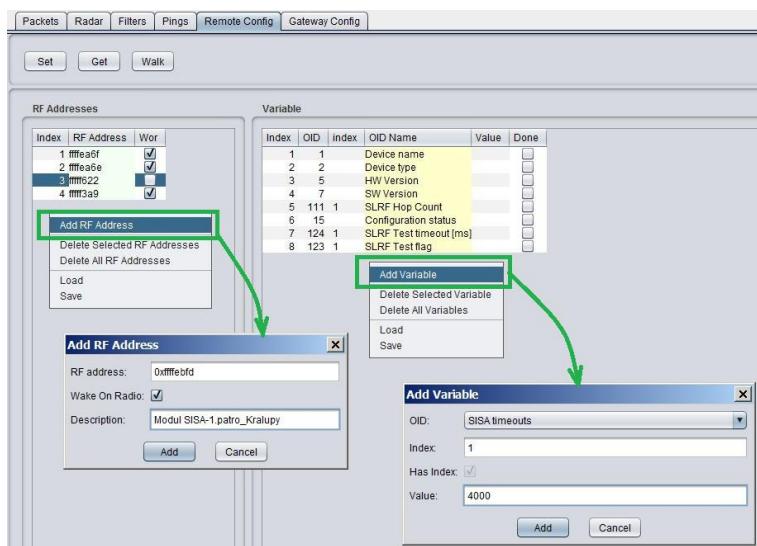


Obr. 10: Zavedení zařízení a proměnných do okna dálkové konfigurace

Sekvenci proměnných, které chceme nastavovat nebo dotazovat, si vytvoříme v pravém podokně obrazovky pomocí volby „Add Variable“ v kontextovém menu podokna. Otevře se formulář „Add Variable“, který editujeme takto:

- do pole OID (Object ID) vybereme název proměnné, kterou chceme přidat do sekvence
- má-li daná proměnná index (informační pole „Has Index“ je zaškrtnuté a pole „Index“ editovatelné), napišeme číslo indexu;
- chceme-li nastavit hodnotu, vyplníme pole „Value“, kde napišeme požadovanou hodnotu. Pokud chceme pouze zjistit aktuální hodnotu dané proměnné, ponecháme pole prázdné. Proměnné, které jsou „Read only“ (neměnné konstanty, měřené hodnoty) mají pole „Value“ needitovatelné;
- kliknutím na tlačítko „Add“ přidáme proměnnou do sekvence proměnných ke konfiguraci.

Zavedení proměnné do podokna „Variables“ je znázorněno v pravé části obrázku 10.

Příkaz **GET** (zjištění aktuální hodnoty proměnné), **SET** (nastavení požadované hodnoty proměnné), nebo **WALK** (zjištění aktuálního stavu všech proměnných) se provede pouze pro jedno vybrané zařízení ze seznamu v podokně „**RF Address**“. Požadovaný příkaz spustíme kliknutím na příslušné tlačítko v horní části obrazovky. Po kliknutí se objeví informační okno, znázorňující průběh požadovaného procesu (Getting/Setting) a u dotazovaných/nastavovaných proměnných se postupně objevují symboly „zakliknutí“ v políčku „Done“. Informační okno „Getting/Setting“ zmizí po provedení příkazu u všech proměnných, nebo po uplynutí nastaveného časového limitu (TimeOut). Aktuální hodnoty proměnných jsou vypsány v poli „Value“ daného řádku.

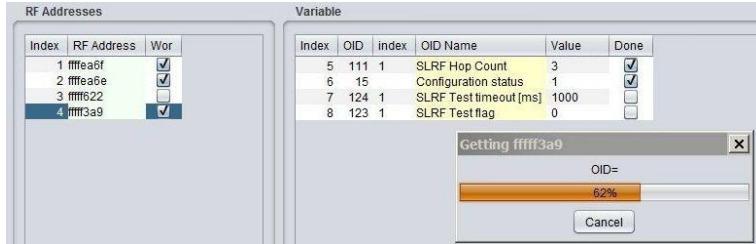

Obr. 11: Průběh získávání aktuálních hodnot vybraných proměnných vybraného modulu příkazem „GET“

Pro provádění konfigurace zařízení je nezbytná znalost významu a funkce jednotlivých proměnných modulu (minimálně těch proměnných, které chceme konfigurovat) a včetně znalosti vzájemné vazby mezi proměnnými. Vyhne se tím chybám, které mohou způsobit uvedení zařízení do stavu, kdy s ním nelze dál komunikovat.

**Příklad:** Nastavením proměnné „*SLRF Test Flag* = 1 nastavíme radiový modul do stavu, kdy vysílá pravidelné testovací zprávy s periodou, která se nastavuje proměnnou „*SLRF Test Timeout [ms]*“. Správné nastavení je, že nejdříve nastavíme „rozumnou“ periodu (kupříkladu 5 sekund) a až potom zapneme vysílání. Chyba může nastat v tom případě, pokud nejdřív zapneme vysílání a nevšimneme si, že perioda je nastavena na nízkou hodnotu (kupříkladu „0“). Modul začne vysílat jednu testovací zprávu za druhou a už se mu radiově nikdy „nedovoláme“.

Při provádění konfigurace bateriově napájených modulů vždy využíváme funkci „Wake-On-Radio“ (WOR), kdy daný modul speciálním „budícím“ radiovým signálem přivedeme z hibernovaného stavu (ve kterém se standardně nachází) do stavu aktivního příjmu. Musíme si přitom uvědomit, že vysláním budícího signálu „probudíme“ nejen požadovaný modul, ale i všechny ostatní moduly, které jsou v aktuálním radiovém dosahu. Příliš časté aktivování modulu systémem WOR se může negativně projevit dřívějsím vyčerpáním kapacity napájecí baterie modulu. Při nastavování modulů proto vždy dbáme na to, abychom moduly v místě instalace „budili“ co nejméně. K tomu doporučujeme dodržování těchto zásad:

- neměníme parametry zbytečně, když to není pro funkčnost modulu nutné
- posloupnost konfiguračních příkazů si předem promyslíme (nebo připravíme jako „template“)
- nepoužíváme zbytečně příkaz „WALK“ (zjištění všech konfiguračních údajů modulu)
- konfiguraci provádíme z takového místa, aby modul byl v bezpečném dosahu komunikační brány

Při provádění konfigurace modulů s použitím systému WOR v dílnách a skladech doporučujeme dbát na to, abychom chránili moduly uskladněné v blízkosti pracoviště před zbytečným „buzením“ systémem WOR kupříkladu tím, že je přechováváme v uzavřených krabicích s ochrannou stínící fólií (nebo v kovových schránkách).

### 3.3 Instalace ovladače pro převodník USB-CMOS


Pokud se operačnímu systému nepodařilo automatické vyhledání a instalace driveru pro konvertor „USB-CMOS“, provedeme instalaci driveru manuálně. Aktuální driver si najdeme na stránce výrobce čipu, používaného v zařízení „USB-CMOS“ (firma FTDI), a to v sekci „VCP Drivers“ (VCP=Virtual COM Ports).

[www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm](http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)

V tabulce „Currently Supported VCP Drivers“ najdeme odkaz na aktuální driver pro svůj operační systém. Kliknutím na odkaz v tabulce se otevře standardní dialogové okno pro stažení souboru. Po stažení souboru (ve formátu .ZIP) do libovolného adresáře soubor „odzipujeme“, címž vznikne na určeném místě nová složka (adresář) se sadou souborů (kupříkladu „CDM 2.08.24 WHQL Certified“).

Připojíme konvertor „USB-CMOS“ k počítači a otevřeme si okno „Správce zařízení“. Konvertor s nefunkčním driverem se zobrazuje v horní části okna jako „Další zařízení“ (viz obrázek 13 vlevo).

Kliknutím pravého tlačítka myši na položku „USB Serial port“ se otevře kontextové menu, kde vybereme položku „Aktualizovat software ovladače“. Otevře se stejnoujmenné okno, ve kterém vybereme volbu „Vyhledat ovladač v počítači“. Přes tlačítko „Procházet“ nastavíme cestu ke složce (adresáři) ovladače a klikneme na tlačítko „Další“. Spustí se instalace driveru, po jejímž ukončení se objeví informace „Instalace dokončena“. Konvertor se v okně „Správce zařízení“ přesune do sekce „Porty (COM a LPT)“ tak, jak je to znázorněno na obrázku 13 vpravo .

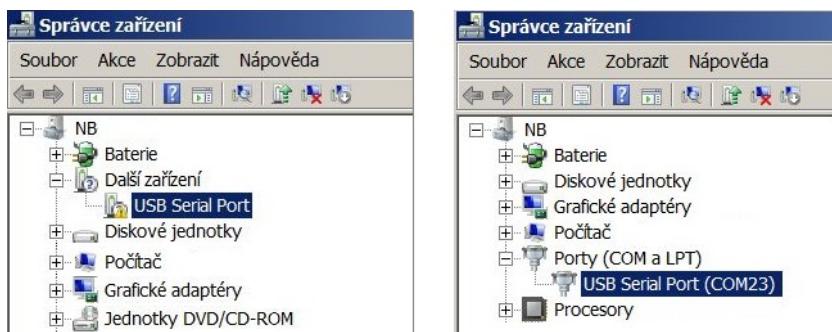


Obr. 12: Zobrazení konvertoru bez driveru ve „správci zařízení“ systému Windows

### 3.4 Instalace ovladače pro bránu USB GateWay a převodník USB-IRDA


Ovladač „ugw3.inf“ pro podporu sériových portů přes rozhraní USB počítače je součástí dodaného instalačního balíčku. Pokud se operačnímu systému MS Windows nepodařilo automatické vyhledání a instalace ovladače pro připojené zařízení „USB GateWay“ nebo „USB-IRDA“, provedeme instalaci ovladače manuálně.

Připojíme převodník k počítači a otevřeme okno „Správce zařízení“ („Device Manager“). Převodník s nefunkčním ovladačem se zobrazuje v horní části okna jako „Další zařízení“ (viz obrázek 13 vlevo).

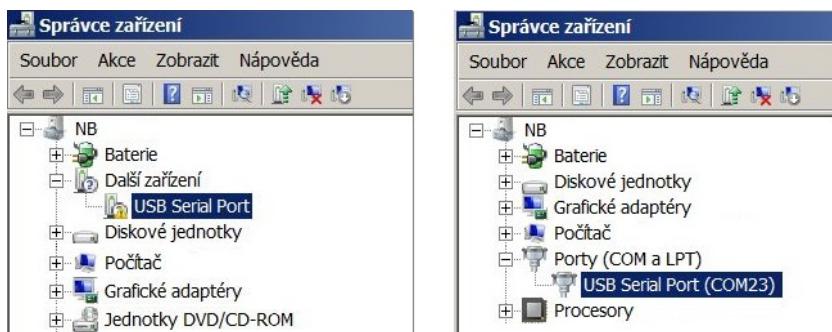


Obr. 13: Zobrazení zařízení bez ovladače ve „Správci zařízení“ systému Windows

Kliknutím pravého tlačítka myši na položku „USB Serial port“ se otevře kontextové menu, kde vybereme položku „Aktualizovat software ovladače“. Otevře se stejnojmenné okno, ve kterém vybereme volbu „Vyhledat ovladač v počítači“. V dalším okně vybereme volbu „Vybrat ovladač ze seznamu“ a klikneme na tlačítko „Další“. Otevře se okno „Vyberte typ zařízení z níže uvedeného seznamu“, ve kterém označíme volbu „Porty (COM a LPT)“ a klikneme na tlačítko „Další“ (viz obrázek 14 vlevo). Otevře se okno „Vyberte ovladač zařízení, který chcete nainstalovat pro tento hardware“, ve kterém vybereme volbu „Z disku“ (viz obrázek 14 vpravo).

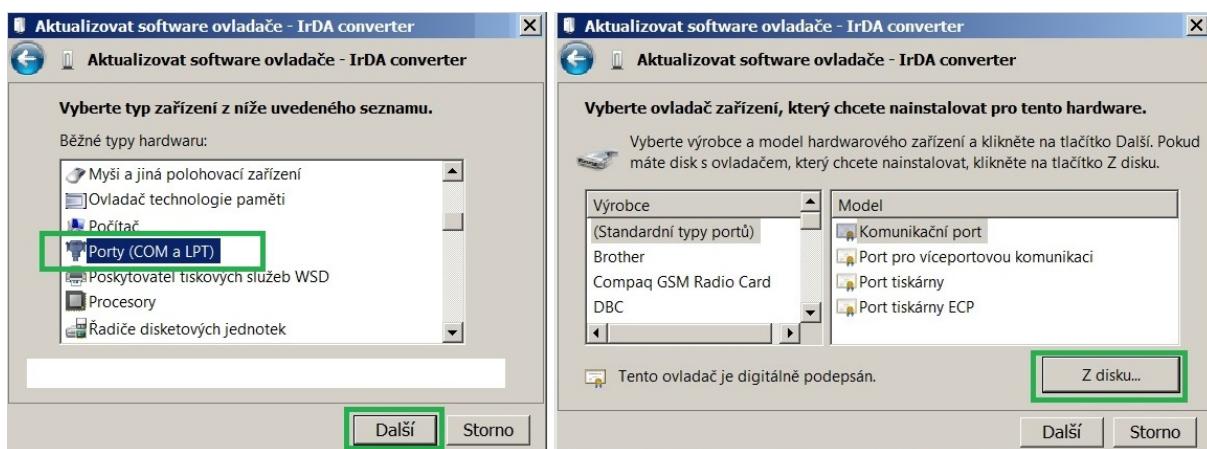

Obr. 14: Postup při výběru driveru z počítače

Otevře se ono „Najít soubor“, ve kterém nastavíme adresář se souborem „ugw3.inf“ a klikneme na tlačítko „Otverit“ (viz obrázek 15 vlevo). Otevře se okno „Vyberte ovladač zařízení, který chcete nainstalovat pro tento hardware“, ve kterém vybereme volbu „RFU Gateway Serial port“ a klikneme na tlačítko „Další“ (viz obrázek 15 vpravo).

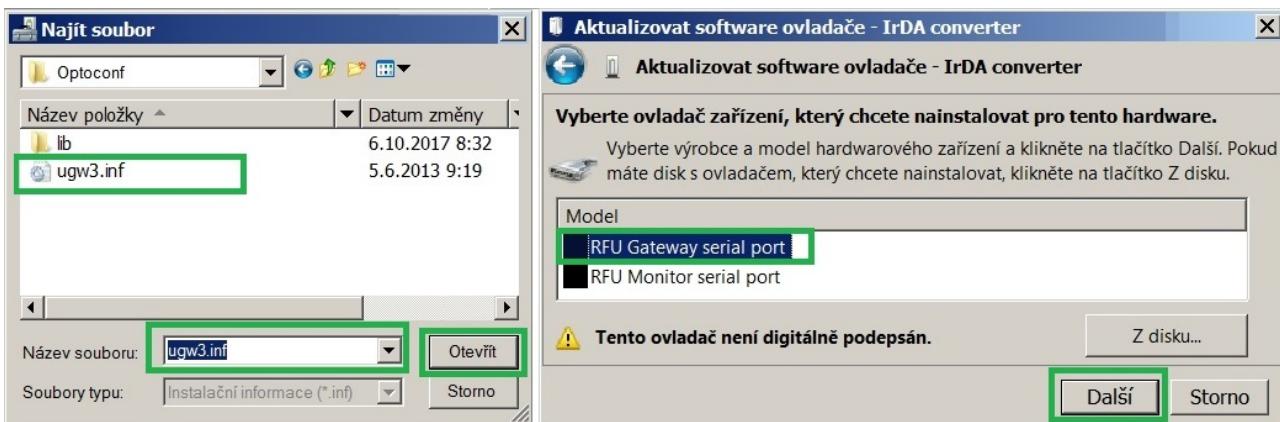

Obr. 15: Instalace driveru USB

Otevře se okno „Instalace softwaru ovladače“ s upozorněním na to, že se jedná o driver neznámého výrobce. Klinutím na volbu „Přesto nainstalovat tento software ovladače“ spustíme instalaci ovladače (\*), po jejímž ukončení se objeví informace „Systém Windows úspěšně aktualizoval software ovladače“. Převodník se v okně „Správce zařízení“ přesune do sekce „Porty (COM a LPT)“ (viz obrázek 13 vpravo).

(\*) Při instalaci na počítač s OS Windows 8 a Windows 10 může být problém s instalací driveru bez digitálního podpisu („unsigned driver“). V tomto případě musíme nejdříve vypnout vynucení digitálního podpisu driveru podle níže uvedeného postupu.

### 3.4.1 Vypnutí vynucení digitálního podpisu driveru pro OS Windows 8

Vypnutí vynucení digitálního podpisu provedeme pro operační systém Windows 8 tímto postupem:

- pomocí kláves „Windows + R“ otevřeme okno „Spustit“;
- do editačního pole „Otevřít“ napišeme příkaz pro restart: shutdown.exe /r /o /f /t 00;
- otevře se okno „Choose an option“, kde vybereme „Troubleshoot“;
- v okně „Troubleshoot“ vybereme „Advanced options“;
- v okně „Advanced options“ vybereme „Windows Startup Settings“ a spustíme „Restart“
- po restartu systému se otevře okno „Advanced Boot Options“ kde vybereme volbu „Disable Driver Signature Enforcement“;
- po nastartování systému nainstalujeme driver dle výše uvedeného postupu.

Vypnutí vynucení digitálního podpisu driveru je funkční pouze do dalšího restartu systému.

### 3.4.2 Vypnutí vynucení digitálního podpisu driveru pro OS Windows 10

Vypnutí vynucení digitálního podpisu provedeme pro operační systém Windows 10 tímto postupem:

- klikneme na ikonu „Windows“ v levém spodním rohu obrazovky a z hlavního menu vybereme volbu (ikonu) „Nastavení“;
- v okně „Nastavení“ vybereme položku menu „Aktualizace a zabezpečení“;
- v následujícím okně vybereme sekci volbu „Obnovení“;
- v okně „Obnovení“ vybereme sekci „Spuštění s upřesněným nastavením“ a zde klikneme na tlačítko „Restart“;
- po chvíli se objeví obrazovka „Zvolte možnosti“, kde vybereme volbu „Odstranit potíže“;
- v dalších krocích vybereme volby „Upřesnit možnosti“, potom „Nastavení spouštění“ a klikneme na tlačítko „Restartovat“;
- v tomto kroku se může (v závislosti na nastavení systému) objevit výzva pro zadání obnovovacího klíče „BitLocker“ k jednotce s určitým identifikátorem. Jedná se o 64-znakový přístupový klíč k datové sekci daného uživatele systému, který se používá při ztrátě hesla k počítači. Hodnotu klíče najdeme v „Nastavení účtu Microsoft“, kam se dostaneme přes ikonu „Windows“ a položku „User“ hlavního menu, kde postupně vybereme „Změnit nastavení účtu“ a „Správa mého účtu Microsoft“ a přihlásíme se jménem/heslem ke svému účtu. V hlavním menu účtu vybereme volbu „Zarízení“, kde v sekci „Desktop“ a podsekci „Bitlocker“ klikneme na odkaz „Získat obnovovací klíče BitLocker“. Otevře se obrazovka s obnovovacími klíči k jednotlivým jednotkám systému, ze které si opíšeme klíč k té jednotce kterou systém požaduje (pdle identifikátoru jednotky);

- po zadání klíče se objeví obrazovka s nabídkou možností nastavení spouštění, ve které vybereme možnost „Zakázat vynucení podpisu ovladače“. Výběr se provádí pomocí funkčních kláves F1 až F10, pro danou možnost s pořadovým číslem „7“ stiskneme klávesu „F7“;
- po naběhnutí systému Windows provedeme instalaci driveru dle výše uvedeného postupu.

Vypnutí vynucení digitálního podpisu driveru je funkční pouze do dalšího restartu systému.

### **3.4.3 Podpora starších verzí OS Windows a podpora OS Linux**

U starších verzí OS Windows (Vista, Windows XP a starší) není instalace více virtuálních sériových portů na jeden fyzický port USB dostatečně podporována, proto nelze aktuální verze zařízení „USB GateWay“ a „USB-IRDA“ připojovat k počítačům s těmito operačními systémy.

Při provozu analyzátoru na počítači s OS Linux není nutné drivery pro podporu virtuálních sériových portů instalovat, OS Linux si automaticky přiřadí své generické drivery, které jsou součástí systému.

### 3.5 Nastavení parametrů modulu WM868-SJ-RK konfiguračním kabelem

V další části manuálu jsou popsány ty parametry modulu WM868-SJ-RK, jejichž aktuální hodnotu lze zjistit přímým připojením modulu k PC pomocí konfiguračního kabelu a případně je měnit konfiguračními příkazy (konfigurace „z příkazového řádku“) tak, jak je to popsáno v odstavci 3.1 tohoto dokumentu.

#### 3.5.1 Výpis konfiguračních parametrů a příkazů modulu WM868-SJ-RK

Výpis konfiguračních parametrů provedeme zadáním příkazu ”/” (lomítko) do příkazového řádku a stisknutím tlačítka „ENTER“. V terminálovém okně se objeví následující výpis:

```
sj>/
CONFIGURATION: OK
RF Address: 0xFFFFF31B
hop count: 3
group: 0
SLRF flags: e
test timeout: 1
TX Power: 3
channel: 2
RX timeout: 4
RF Driver flags: C
Crypt Keys for: 255 255
BUS Master: FFFE45C1
Run test: 0
Debug level: 0
Idx Addr ID      Manuf  Medium Version Fabrication
-----
sj>
```

Souhrn konfiguračních příkazů a jejich parametrů si zobrazíme příkazem ”/?” do příkazového řádku a stisknutím tlačítka „ENTER“. V terminálovém okně se následující výpis:

```
sj>?
/W - write configuration
/# - erase configuration
/x - RESET
/CCC RF address - (in hexadecimal)
/h number - hop count (0-15)
/g number - group address (0-65535)
/f[+-] flags - e-extender, Z-AZRA algorithm
/T number - test timeout (in 1/20 sec.)
/P number - TX power in dBm
/c number - channel
/X time - RX timeout (50ms)
/F[+-] flags - C-CD detect, R-RX only, W-WOR active, G-high gain
/!!! (f freq_in_khz | freq_const)
/K port d - delete key
  port key- add/change key
/m RF address - set master's address
/E number - run test
/w - send empty WOR packet
/D number - debug level
/M index d - delete MBUS device
/M index primary ID/secondary manuf medium version [fabrication]
```

Přehled konfiguračních parametrů se stručným popisem jejich významu je uveden v tabulce 2 na straně 22. Postup při nastavení jednotlivých parametrů a podrobnější vysvětlení jejich významu je popsán v následujících částech sekce 3.5.

Význam a způsob používání jednotlivých příkazů je vysvětlen v následujících částech sekce 3.5.

### 3.5.2 Příkazy pro zapsání konfigurace a reset modulu

Modul obsahuje dvě sady konfigurace: provozní konfiguraci a uloženou konfiguraci. Při startu systému provede modul nakopírování uložené konfigurace do provozní, se kterou nadále pracuje. Pokud uživatel mění konfigurační parametry, děje se tak pouze v provozní konfiguraci.

Aktuální stav uložení provozní konfigurace se ve výpisu konfiguračních parametrů zobrazuje pod parametrem „CONFIGURATION“:

```
CONFIGURATION: OK
```

Hodnota „OK“ ve výpisu znamená, že provozní konfigurace je uložena (je shodná s uloženou konfigurací).

Hodnota „NOT WRITTEN“ znamená, že provozní konfigurace je odlišná od uložené ve Flash.

Konfiguraci **uložíme do paměti** Flash příkazem ”/W”:

```
sj>/W
```

*Pokud není aktuální provozní konfigurace uložena do paměti FLASH, po resetu se modul „vrátí“ k té sadě konfiguračních parametrů, která je uložena ve FLASH. Pokud nastavíme nějaký parametr pouze dočasně (kupříkladu zapneme „test“), nemusíme provozní konfiguraci ukládat do paměti FLASH (po ukončení diagnostiky stejně „test“ vypneme). Pokud ale chceme, aby aktuálně změněné provozní parametry zůstaly nastaveny trvale, přidáme na závěr konfigurační sekvence příkaz pro uložení aktuální konfigurace do FLASH.*

Konfiguraci **smažeme z paměti** Flash příkazem ”/#”:

```
sj>#
```

**UPOZORNĚNÍ:** Tento příkaz doporučujeme používat pouze uživatelům s dobrou znalostí systému, nebo po konzultaci s výrobcem!

**Reset modulu** provedeme pomocí příkazu ”/x”:

```
sj>/x
```

Po „odeslání“ příkazu tlačítkem ENTER se modul zresetuje.

*U některých konfiguračních parametrů se změna hodnoty projeví až po provedení resetu (kupříkladu změna hodnoty „SLRF Channel“ – tj. přeladění na jiný frekvenční kanál). Při změně hodnoty takové proměnné musíme do konfigurační sekvence přidat nejen příkaz pro uložení do FLASH, ale i příkaz pro provedení resetu (a to v přesně v tomto pořadí).*

### 3.5.3 Příkazy pro konfiguraci radiové části modulu

Tato skupina příkazů slouží pro nastavení parametrů vysílání, příjmu a retranslace. Jedná se o tyto příkazy:

/c number	nastavení frekvenčního kanálu ( <i>SLRF Channel</i> )
/h count	nastavení maximálního počtu retranslací ( <i>SLRF Hop Count</i> )
/f[+-] flags	nastavení módu opakovače ( <i>SLRF Repeter flag</i> )
/F[+-] flags	nastavení módu přijímače/vysílače ( <i>RF Driver flags</i> )
/X time	časový interval zapnutí přijímače po odeslání zprávy ( <i>nepoužívá se</i> )

V závorkách jsou vždy názvy proměnných, které nastavujeme daným příkazem.

Proměnná „**SLRF Channel**“ je číslo frekvenčního kanálu, na který je modul naladěn. Radiové moduly systému WACO mohou pracovat na třech frekvenčních kanálech, které se vzájemně neovlivňují.

Frekvenční kanál nastavujeme příkazem ”/c [number]”, kde číslo 0, 1, nebo 2 znamená číslo frekvenčního kanálu, na který je modul naladěn. Změna kanálu je účinná až po resetu modulu. Příklad sekvence příkazů pro nastavení frekvenčního kanálu na kanál číslo 1:

```
sj>/c 1  
sj>/W  
sj>/x
```

Proměnná „**SLRF Hop Count**” udává maximální počet retranslací (opakování) radiové zprávy, vyslané daným modulem. Je-li parametr kupříkladu nastaven na hodnotu „3”, odeslaná zpráva se po třech předáních automaticky smaže, čímž je zabráněno jejímu cyklickému oběhu v radiové síti. Parametr doporučujeme nastavit na hodnotu n, nebo n+1, kde „n” je nejnižší počet retranslací, který je nezbytně nutný k tomu, aby se zpráva dostala k příjemci. Příliš nízký parametr „**SLRF Hop Count**” způsobí, že zpráva je automaticky smazána ještě než dorazí k příjemci a do cíle se tedy nedostane. Příliš vysoká hodnota parametru způsobuje zbytečné zatěžování radiové sítě neúčelným opakováním zpráv a jejich duplikací.

Proměnnou „**SLRF Hop Count**” nastavujeme příkazem ”/h [number]”, kde číslo 0 až 15 znamená maximální počet retranslací zpráv, vyslaných daným modulem. Příklad příkazu pro nastavení počtu skoků na hodnotu 3 skoky:

```
sj>/h 3
```

Proměnnou „**SLRF Repeater flags**” (volba módu opakovače) nastavujeme příkazem ”/f[+-] [flags]”, kde zavedením níže uvedených příznaků („flagů”) můžeme zvolit mód opakování zpráv. Pro nastavení jednotlivých funkcí můžeme použít následující příznaky:

- hodnota ” ” (bez flagu) - žádná z níže uvedených funkcí není zapnutá
- hodnota ”e” - zapnutí základního módu opakovače, bez potlačení zpětného přenosu
- hodnota ”Z” - zapnutí módu opakovače s algoritmem potlačení zpětného běhu (AZRA)
- hodnota ”m” označení modulu jako ”mastera” virtuální sběrnice

Příklad příkazu pro zapnutí modulu jako repeateru s funkcí AZRA (doporučené nastavení):

```
sj>/f e Z
```

Proměnnou „**RF Driver flags**” (volba módu vysílače a přijímače) nastavujeme příkazem ”/F[+-] [flags]”, kde zavedením níže uvedených příznaků („flagů”) můžeme zvolit požadovaný mód radiové části modulu. Pro nastavení jednotlivých funkcí můžeme použít následující příznaky:

- hodnota ”C” - zapnutí plné funkce protikolizní ochrany (detekce obsazení nosné a detekce vysílání rámce)
- hodnota ”R” - zapnutí omezené funkce protikolizní ochrany (detekce vysílání rámce)
- hodnota ”W” - zapnutí funkce přijímače „Wake On Radio” (WOR)
- hodnota ”G” - zapnutí funkce „High Gain” (u modulu WM868-SJ-RK nemá žádný účinek)

#### Důležité uozornění:

Funkce ”C” a ”R” jsou nastaveny jako **přepínač**, takže zapnutím jedné z nich se automaticky vypne druhá. Funkce ”W” a ”G” jsou samostatné příznaky („flagy”), které lze **nezávisle na sobě** přidávat a ubírat pomocí znamének +/-.

Příklad příkazu pro současné zapnutí „plné funkce protikolizní ochrany” a „Wake On Radio” a příslušný řádek kontrolního výpisu:

```
RF Driver flags: R  
sj>/F C +W  
RF Driver flags: CW
```

Příklad příkazu pro přepnutí nastavení na funkci „omezené funkce protikolizní ochrany” a příslušný řádek kontrolního výpisu:

```
RF Driver flags: CW  
sj>/F R  
RF Driver flags: RW
```

Z příkladu je zřejmé, že zapnutím funkce ”R” se automaticky vypla funkce ”C” a na zapnutí funkce ”W” to nemělo žádný vliv.

Příklad příkazu pro vypnutí funkce ”W” a příslušný řádek kontrolního výpisu:

```
RF Driver flags: RW  
sj>/F -W  
RF Driver flags: R
```

Z příkladu je zřejmé, že vypnutí funkce ”W” nemá žádný vliv na nastavení funkce ”R”.

Příklad příkazu pro současné zapnutí funkce ”W” a ”G” a příslušný řádek kontrolního výpisu:

```
RF Driver flags: R  
sj>/F +W +G  
RF Driver flags: RWG
```

Příklad příkazu pro přepnutí funkce protikolizní ochrany do stavu "C" se současným vypnutím flagu "G" a příslušný rádek kontrolního výpisu:

```
RF Driver flags: RWG  
sj>/F C -G  
RF Driver flags: CW
```

Zapnutím „*plné funkce protikolizní ochrany*“ ("C") modul před každým vysláním zprávy provede „naslouchání“ na vysílacím kanálu a do vysílání přejde až v tom případě, pokud je volná nosná frekvence daného kanálu a pokud již neprobíhá vysílání platného rámce. Maximálně se tím sníží pravděpodobnost kolize signálu s rušivým signálem na dané frekvenci, i kolize s vysíláním jiného modulu.

Zapnutím „*omezené funkce protikolizní ochrany*“ ("R") modul přejde do vysílání v tom případě, pokud neprobíhá vysílání platného rámce, ale na rozdíl od předchozí funkce plné ochrany se v tomto případě nevhodnouje síla rušivých signálů nosné frekvence. Zvýší se tím sice možnost kolize s rušivým signálem, ale rušivé signály nezpůsobují zadržování vysílání modulu po dlouhou dobu s negativním dopadem na životnost baterií. Nastavení "R" je vhodné zvolit v těch případech, pokud modul pracuje v prostředí stálého rušení nosné frekvence, kdy nemá smysl ztrácet energii baterie neustálým „nasloucháním“ a čekáním na moment, kdy rušení ustane.

Funkce „**Wake On Radio**“ (WOR) umožní přepnutí modulu ze stavu hibernace do stavu aktivní komunikace na dálku. Jelikož je modul trvale na příjmu, funkce WOR nemá pro něj žádný význam a doporučujeme ji vypnout.

Pomocí příkazu ”/X“ nastavujeme délku časového intervalu, po dobu kterého je aktivní přijímač po odeslání zprávy. Nastavuje se v systémových jednotkách po 50 ms (20 jednotek = 1 sekunda). Pro moduly tohoto typu nemá tato funkce význam, protože modul je trvale na příjmu.

**Důležité upozornění!** U starších modifikací modulu WM868-SJ-RK je funkčnost nastavení módu vysílače a přijímače stejná, ale **zapínání jednotlivých funkcí je prováděno odlišným způsobem**. Pro ovládání funkcí vysílače a přijímače se u starších modifikací modulů používá stejný příkaz ”/f[+-]“, jako pro ovládání módu opakovače. Sada „flagů“ je v tomto případě rozšířena o příznaky pro nastavení funkcí vysílače a přijímače:

- flag "C" pro zapnutí plné funkce antikolizní ochrany (Carrier Detect)
- flag "w" pro zapnutí funkce „Wake On Radio“ (WOR)
- flag "G" pro zapnutí funkce „High Gain“ (nevyužito)

Zapnutí omezené funkce antikolizní ochrany se v tomto případě provede odebráním flagu "C" z konfigurace.

Přepnutí z defaultního nastavení s plnou antikolizní ochranou do módu omezené antikolizní ochrany provedeme takto:


```
SLRF flags: eCz  
sj>/f -C  
...  
SLRF flags: ez
```

Způsob ovládání funkcí vysílače a přijímače konkrétního modulu je zřejmý ze souhrnu konfiguračních příkazů a jejich parametů („HELP“), který si zobrazíme příkazem ”/?“.

### 3.5.4 Příkazy pro nastavení adresace ve virtuální sběrnici

Z principu použití modulu WM868-SJ-RK (viz obrázek 1) je zřejmé, že modul přijímá dotazy od mastera sběrnice a odesílá zpět odpovědi s naměřenými údaji „svých“ mřídel přes virtuální sběrnici systému WACO (aplikace „Virtual Bus“ - port „32“). Tato aplikace umožňuje sestavování modulů řady WACO WM868 do „virtuálních radiových sběrnic“, kde komunikace probíhá v módu „master-slave“. Všechny moduly ve virtuální sběrnici musí mít nastavenou stejnou skupinovou adresu „SLRF Group Address“. Modul označený jako „master“ odesílá data („dotaz“) hromadně všem ostatním modulům virtuální sběrnice na skupinovou adresu dané sběrnice a všechny moduly kromě „mastera“ posílají svá data („odpověď“) na individuální adresu „mastera“. Princip adresace ve virtuální sběrnici je znázorněn na obrázku 16.

Modul WM868-SJ-RK nikdy není masterem sběrnice, proto jej ani nelze jako mastera sběrnice označit. Musí však mít nastavenou skupinovou adresu virtuální sběrnice (aby přijímal dotazy od „mastera“) a musí mít rovněž nastavenou adresu nadřazeného „mastera“ sběrnice, kterému adresuje své odpovědi.

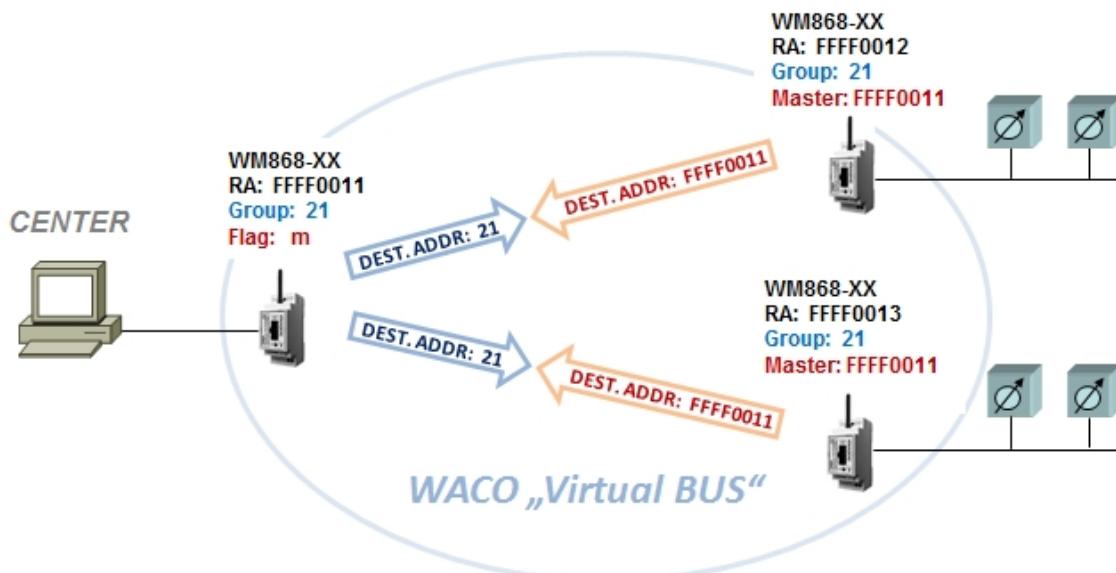

Obr. 16: Princip adresace v aplikaci „Virtual BUS“ systému WACO

Nastavení **skupinová adresy modulu** („SLRF Group Address“) provedeme příkazem ”/g [number]“, kde číslo 0 až 65535 je skupinová adresa modulu. Příklad příkazu pro nastavení skupinové adresy modulu na hodnotu 21 a odpovídající řádek konfigurace:

```
sj>/g 21
...
group: 21
```

Nastavení **adresy nadřazeného "mastera"** virtuální sběrnice provedeme pomocí příkazu ”/m [RF\_address]“, přičemž radiovou adresu mastera sběrnice zadáváme v hexadecimálním tvaru ”0x“. Příklad příkazu pro nastavení adresy mastera virtuální sběrnice na hodnotu ”FFFF1234“ a odpovídající řádek konfigurace:

```
sj>/m 0xfffff1234
...
Master: 0xFFFF1234
```

### 3.5.5 Nastavení tabulky virtuálních M-Bus zařízení

Jak vyplývá z účelu použití modulu WM868-SJ-RK (viz odstavec 1.2 „Použití modulu“), v paměti modulu je uložena „Tabulka virtuálních M-Bus zařízení“, ve které jsou zavedena jednotlivá zařízení WACO a jejich proměnné a zároveň je zde uložena identifikace těchto zařízení a proměnných dle systému M-Bus. Tato tabulka slouží pro transformaci dat získaných protokolem WACO do systému adresace a kódování dat dle normy M-Bus.

„Tabulkou virtuálních M-Bus zařízení“ si zobrazíme příkazem ”/M“. Příklad výpisu tabulky s naplněnými daty:

Idx	Addr	ID	Manuf	Medium	Version	Fabrication
1	23	12345678	SFT	7	1	sn000021
0 - DIF:04	VIF:13			0xFFFF512A7	100/1	3600
1 - DIF:04	VIF:13			0xFFFF512A7	100/2	3600
2	24	12312345	SFT	7	1	sn000076
0 - DIF:04	VIF:13			0xFFFF512BA	100/1	3600
3	25	12312378	SFT	7	1	sn000129
0 - DIF:04	VIF:13			0xFFFF512C1	100/1	3600
sj3>						

Jak je patrné z výše uvedeného výpisu, tabulka se skládá ze **základních „rádků virtuálních M-Bus zařízení“** (řádek č. 1, 2 a 3) a **vnořených „rádků M-Bus proměnných“** (odsazené řádky s indexy ”0 -“ a ”1 -“). Základní tabulka M-Bus zařízení obsahuje sloupce, které odpovídají popisům nad tabulkou a mají tento význam:

- hodnota „**Idx**” - index (pořadové číslo) daného řádku
- hodnota „**Addr**” - primární adresa dle normy M-Bus
- hodnota „**ID**” - sekundární adresa dle normy M-Bus
- hodnota „**Manuf**” - mezinárodní kód výrobce dle normy M-Bus
- hodnota „**Medium**” - kód média dle normy M-Bus
- hodnota „**Version**” - verze adresace dle normy M-Bus
- hodnota „**Fabrication**” - nepovinné výrobní číslo měříče spotřeby/čidla

Každý **základní řádek** „Tabulky virtuálních M-Bus zařízení“ popisuje jedno **virtuální zařízení M-Bus**, zavedené do sběrnice M-Bus. Z pohledu mastera sběrnice M-Bus se toto zařízení chová standardním způsobem, jako libovolné reálné zařízení na sběrnici - má svoji primární i sekundární adresu, výrobní číslo, výrobce, médium. Pokud si master sběrnice vyžádá stav proměnných, modul WM868-SJ-RK odpovídá jako „zástupce“ daného zařízení standardní M-Bus zprávou, v jejíž hlavičce jsou uvedeny výše uvedené identifikační a informační údaje tak, jak je to podrobněji popsáno v části [3.8 „Struktura datové zprávy modulu“](#).

Každý **vnořený řádek** obsahuje **popis proměnných**, které se budou ve zprávě z daného virtuálního M-Bus zařízení odesílat a zároveň definice jejich „zdroje“ (tj. ze kterého odečítacího modulu WACO se daná proměnná načítá protokolem WACO). Každý vnořený řádek tabulky nese tyto informace:

- hodnota „**Index**“ - pořadové číslo proměnné (přidělované automaticky)
- hodnota „**DIF**“ - nastavení hodnoty DIF dle normy M-Bus
- hodnota „**VIF**“ - nastavení hodnoty DIF dle normy M-Bus
- hodnota „**RF-address**“ - radiová adresa zdrojového modulu WACO
- hodnota „**OID/index**“ - číslo proměnné/číslo portu v kódování WACO
- hodnota „**Timeout**“ - doba platnosti uložené hodnoty proměnné „value“
- hodnota „**Value**“ - poslední přijatá hodnota proměnné

Pokud je pod základním řádkem virtuálního M-Bus zařízení jeden vnořený řádek, ze systému WACO se načítá jedna proměnná (viz řádek s indexem 2 a 3). Pokud je pod záznamem virtuálního zařízení více vnořených řádků, ze systému WACO se načítá více proměnných (viz řádek s indexem 1).

**Příklad:** První virtuální zařízení v tabulce má primární adresu „23“, sekundární adresu „12345678“. Zastupuje zařízení s kódem výrobce „SFT“ (Softlink), které měří vodu (kód 07 = Water), „verze“ M-BUS adresace je „1“ a výrobní číslo zařízení je „sn000021“.

Zařízení načítá dvě proměnné, obě mají nastavené hodnoty DIF=04 (storage=0, charakter dat je „okamžitá hodnota“, formát dat je „32-bit integer“) a VIF=13 (proměnná je typu „volume“, udávané je v jednotkách 0,001 m<sup>3</sup>). Obě proměnné se načítají přes odečítový modul s RF adresou „FFF512A7“, přičemž načítá se proměnná s kódem „100“ („Input value“). První proměnná se načítá z portu číslo „1“, druhá proměnná z portu číslo „2“. U obou proměnných je nastavena doba platnosti hodnoty 3600 sekund (1 hodina).

**Editaci virtuálního zařízení** (tj. „hlavního“ řádku tabulky) provedeme příkazem ve tvaru:

”/M [index] [M-Bus ID] [M-Bus second. ID] [Manufacturer] [Medium] [Version] [Fabrication]

Příklad zadání „virtuálního M-Bus zařízení“ do tabulky:

```
sj3>/M 1 23 12345678 SFT 7 1 sn000021
```

Tímto příkazem se do tabulky vloží následující řádek:

Idx	Addr	ID	Manuf	Medium	Version	Fabrication
1	23	12345678	SFT	7	1	sn000021

Údaj „**Primární M-Bus adresa**“ je „sběrnicové“ adresa dle normy M-BUS, která musí být jednoznačná pouze pro danou M-Bus sběrnici. Jako sběrnicovou adresu lze použít libovolné číslo z rozsahu 0 až 255.

Údaje „**Sekundární M-Bus adresa**“, „**Manufacturer**“, „**Version**“ a „**Medium**“ jsou čtyři složky systému identifikace dle normy M-Bus. Pro systém identifikace M-BUS obecně platí, že kombinace těchto čtyř složek adresy musí být jednoznačná, takže nesmí existovat dvě zařízení se stejnou kombinací těchto čtyř parametrů. U zařízení s pevně nastavenou konfigurací těchto parametrů je jednoznačnost identifikace zajištěna výrobcem zařízení. U zařízení s nastavitelnými identifikačními parametry lze v závislosti na konkrétně použitých pravidlech identifikace použít výrobní číslo připojeného měřidla (v kombinaci s jeho druhem, modelem a výrobcem), nebo výrobní číslo radiového modulu (v kombinaci s jeho typem a výrobcem). Použití „nezávislé“ číselné řady je možné pouze v tom

případě, pokud má provozovatel systému svůj vlastní kód výrobce a je schopen zajistit, že v kombinaci s tímto kódem bude identifikace každého zařízení jednoznačná.

Údaj „**Fabrication**“ je nepovinné výrobní číslo měřiče spotřeby/cídla, které do tabulky vyplníme pouze v případěm pokud chceme, aby se toto výrobní číslo načítalo do zprávy jako zvláštní proměnná ”Fabrication No“ (VIF=78). Pokud se tento údaj nevyplní, ve zprávě M-Bus se promenná typu ”Fabrication No“ neobjeví.

Editaci řádku **definice proměnné** (tj. vnořeného řádku tabulky) provedeme příkazem ve tvaru:

”/M index v [timeout] [RF-address] [OID/index] [DIF] [VIF]“

Příklad zadání „definice proměnné“ k M-Bus zařízení s indexem ”1“:

```
sj3> /M 1 v 3600 0xffff512a7 100/1 0x04 0x13
```

K virtuálnímu zařízení s indexem ”1“ byla založená proměnná s indexem ”0“, která se v tabulce virtuálních zařízení M-Bus zobrazí jako „vnořený“ řádek pod příslušným virtuálním zařízením:

```
sj3>/M
Idx Addr ID      Manuf   Medium Version Fabrication
-----
1 23 12345678 SFT      7      1 sn000021
0 - DIF:04     VIF:13    0xFFFF512A7 100/1   3600      0
sj3>
```

Údaj **DIF** určuje charakter proměnné, číslo „storage“ a formát datového pole podle normy MBUS.

*Příklad: DIF=”12“ znamená, že se rovná o hodnotu ze ”storage“ č. 0, s charakterem „maximální hodnoty“ a je ve formátu „16-bit integer“*

Údaj **VIF** určuje druh měřené veličiny (zda se jedná o objem, teplotu, elektrické napětí apod.) a jednotku (včetně násobitele), ve kterých je hodnota měřené veličiny prezentována (zda se jedná o m<sup>3</sup>, °C, mV, kWh, apod.).

*Příklad: VIF = ”06“ znamená, že veličina je typu „Energy“, a je udávaná v jednotkách 10<sup>3</sup> \* Wh = kWh*

Údaj **RF-adresa** je jednoznačná identifikace odečítacího modulu systému WACO, ze kterého se daná proměnná načítá. Sběrná jednotka přijímá data z jednotlivých odečítacích modulů systému WACO a tato data se ukládají k příslušným virtuálním zařízením M-Bus podle nastavení „vnořených řádků“ tabulky virtuálních zařízení M-Bus.

Hodnoty DIF, VIF a RF-adresy se zadávají ve tvaru **hexadecimálního čísla** (”0x[0 až F]“).

Dvojice údajů **ID/Index** určují, která hodnota z příchozích dat od odečítacího modulu WACO se považuje za promennou daného virtuálního zařízení. Odečítací modul WACO ve své zprávě odesílá celou sérii proměnných, které jsou identifikovány pomocí identifikátoru proměnné ”OID“ a čísla portu ”index“. Použité hodnoty OID jsou popsány v dokumentaci k jednotlivým odečítacím modulům, aktuální tabulkou proměnných OID poskytne dodavatel systému WACO na vyžádání.

Údaj ”**Timeout**“ je doba platnosti načtených proměnných. Pokud je v době dotazu od mastera M-Bus sběrnice načtená hodnota dané proměnné starší, než nastavený ”timeout“, hodnota se považuje za zastaralou a masterovi se místo načtené hodnoty odesle příznak „hodnota neznámá“.

Pomocí příkazu ”/M index d“ zadaný řádek ”index“ z tabulky virtuálních zařízení **vymažeme**. Příslušné virtuální zařízení se z tabulky nenávratně odstraní, a to včetně nastavení všech jeho proměnných.

Tabulkou virtuálních zařízení **po ukončení editace uložíme** příkazem ”/W“.

### 3.5.6 Zapnutí testovacího vysílání

Tyto příkazy slouží pro zapnutí/vypnutí a nastavení testovacího vysílání, které lze použít při ověřování možností radiového spojení v místě instalace. Po zapnutí tohoto režimu modul vysílá v pravidelných intervalech testovací zprávu, kterou lze přijímat v okolí modulu analyzátorem radiového provozu a ověřit si tak možnost radiového spojení.

Příkaz ”/T“ slouží pro nastavení **periody vysílání testovací zprávy**. Perioda se udává v „systémových jednotkách“, přičemž jedna systémová jednotka má délku 50 ms (hodnotě ”100 intervalů“ tedy odpovídá perioda vysílání 5 sekund). Příklad příkazu pro nastavení periody vysílání testovací zprávy na 10 sekund (200 jednotek):

```
sj>/T 200
```

Příkaz ”/E [0/1]” slouží pro **zapnutí a vypnutí testovacího vysílání**. Zadáním příkazu ve tvaru ”/E 1” vysílání zapneme, příkazem ”/E 0” testovací vysílání vypneme. Příklad příkazu pro zapnutí testovacího vysílání:

```
sj>/E 1
```

*POZOR, nenastavujte parametr "T" na méně než "50", jinak hrozí zahlcení vyrovnávacích pamětí modulu.*

### 3.5.7 Příkazy pro oživování a diagnostiku

Tato skupina příkazů slouží pro účely nastavení základních parametrů modulu při jeho oživování, nebo pro jeho diagnostiku v dílně výrobce. Tyto příkazy doporučujeme používat pouze uživatelům s velmi dobrou znalostí systému, nebo po konzultaci s výrobcem! Jedná se o tyto příkazy:

/@@@ RF address	<i>zadání radiové adresy modulu (lze zadat pouze jednou a nelze již přepsat)</i>
/K port key	<i>zavedení šifrovacího klíče AS128 pro zadání aplikaci („port“)*</i>
/K port d	<i>vymazání šifrovacího klíče pro zadání aplikaci („port“)*</i>
/P number	<i>nastavení vysílačního výkonu (Nepoužívat! Slouží pouze pro oživování)</i>
/!!! f num.	<i>zadání korekční konstanty rádia (Nepoužívat! Slouží pouze pro oživování)</i>
/w	<i>zaslání prázdného WOR paketu (Nepoužívat! Slouží pouze pro oživování)</i>
/D number	<i>zapnutí diagnostických výpisů „debug“ (Nepoužívat! Slouží pro diagnostiku)</i>

\* žádná aplikace modulu v současné době šifrování dat klíčem AS128 nepoužívá

### 3.5.8 Výpis aktuálního statusu modulu

Výpis **aktuálního statusu modulu** si zobrazíme zadáním znaku ”i“ (bez lomítka) do příkazového řádku a stisknutím tlačítka „ENTER“. V terminálovém okně se následující výpis:

```
sj>i
WM868-SJ-RK-LP-H  HW 1.33  SW: 6.0
8:0:0 14.10.2016 Reset cause=00000000 Uptime=11720
Config size: 2480
sj>
```

V prvním řádku výpisu se zobrazuje **název zařízení** (Device name), **verze/revize hardware** (HW version.revision) a **verze/revize software** (SW version.revision).

Ve druhém řádku výpisu se zobrazí hodnoty **SysTime**, **Reset cause** a **UpTime**.

Ve třetím řádku se zobrazuje výpisy vybraných částí programu, které se používají pro účely diagnostiky a nenesou žádné uživatelsky zajímavé informace. U různých verzí modulů se mohou tyto výpisy lišit.

Hodnota „**Systime**“ ukazuje nastavení reálného času modulu. Čas je udržován ve stejném formátu jako v počítačových systémech, tj. v sekundách od 1.1.1970 (tzv. „UNIX Time“, nebo „epocha“). V defaultním stavu (z výroby) je v čítači reálného času nahodilá hodnota, která se každou sekundu zvětšuje o jednu jednotku. Modul můžeme synchronizovat s reálným časem pouze pomocí radiového příkazu SET (s použitím identifikátoru proměnné „Systime (s)“), přičemž hodnota aktuálního času musí být zadána v sekundách UNIX-time. Žádná současná aplikace modulu WM868-SJ-RK nastavení systémového času nevyžaduje.

Proměnná „**Uptime**“ ukazuje dobu od posledního resetu zařízení v sekundách. Podle hodnoty této proměnné poznáme, kdy došlo k poslednímu resetu modulu. V kombinaci s kódem resetu zároveň poznáme, v jaké souvislosti k tomuto resetu došlo. Proměnná je typu „read only“.

Hodnota proměnné „**Reset cause**“ informuje o tom, jakým způsobem bylo zařízení naposledy resetováno. Pro tento typ zařízení jsou relevantní tyto typy resetu:

- „0“ je kód resetu typu „Cold start“ (resetování modulu vnějším příkazem „RESET“)
- „1“ je kód resetu typu „Warm start“ (resetování po specifických případech „pozastavení“)
- „2“ je kód resetu typu „Watchdog reset“, (resetování systémem „watchdog“ při „zatuhnutí“)
- „3“ je kód resetu typu „Error reset“ (resetování při chybné instrukci, nekonzistentních datech...)
- „4“ je kód resetu typu „Power reset“ (resetování z důvodu snížení napájecího napětí)

Proměnná je typu „read only“ a slouží zejména pro diagnostické účely.

### 3.6 Nastavení parametrů modulu WM868-SJ-RK rádiem

Radiovou cestou lze pomocí analyzátoru RFAN 3.x nastavovat téměř všechny parametry popsané v části 3.5 „Nastavení parametrů modulu WM868-SJ-RK konfiguračním kabelem“ s výjimkou editace „Tabulky virtuálních M-Bus zařízení“. Tato tabulka je však pro funkci modulu WM868-SJ-RK tak zásadní, že lze předpokládat, že převážná většina konfigurace bude provedena pomocí konfiguračního kabelu. Tento způsob konfigurace je pro daný modul vhodnější i z důvodu celkové jednoduchosti a snadného přístupu ke konfiguračnímu konektoru.

Obecný popis konfigurace modulu rádiem je uveden v části 3.2 „Konfigurace modulu radiovou cestou“, kde jsou vysvětlena obecná pravidla konfigurace a uveden podrobný postup při konfiguraci.

Jediným parametrem, který lze u modulu WM868-SJ-RK nastavit pouze radiovou cestou, je nastavení **systémového času** modulu. Toto nastavení však není pro běžnou funkčnost sběrné jednotky nutné.

Modul můžeme synchronizovat s reálným časem pomocí příkazu **”SET”** tak, že ve formuláři **”Add variable”** vybereme proměnnou (OID) **”Systime (s)”** a do okna **”Value”** nastavíme aktuální čas ve formátu **”UNIX time”** tak, jak je to znázorněno na obrázku 17.



Obr. 17: Nastavení systémového času radiovou cestou

Na obrázku 18 je tabulka všech proměnných modulu WM868-SJ-RK dostupných radiovou cestou, tak, jak se zobrazuje po zadání příkazu **”WALK”**.

Index	OID	index	OID Name	Value	Done
1	1		Device name	WM868-SJ-RK-LP-H	<input type="checkbox"/>
2	2		Device type	868	<input type="checkbox"/>
3	3		Device subtype	76	<input type="checkbox"/>
4	4		Manufacturer #	0xff 0xff 0xf3 0x1b	<input type="checkbox"/>
5	5		HW Version	1	<input type="checkbox"/>
6	6		HW Revision	33	<input type="checkbox"/>
7	7		SW Version	6	<input type="checkbox"/>
8	8		SW Revision	0	<input type="checkbox"/>
9	12		Uptime (s)	135	<input type="checkbox"/>
10	13		Systime (s)	885589129	<input type="checkbox"/>
11	14		Reset code	0	<input type="checkbox"/>
12	15		Configuration status	2	<input type="checkbox"/>
13	61		Sequence #	0	<input type="checkbox"/>
14	110	1	SLRF Channel	2	<input type="checkbox"/>
15	111	1	SLRF Hop Count	3	<input type="checkbox"/>
16	114	1	SLRF Group Address	0	<input type="checkbox"/>
17	116	1	SLRF Repeater flag	3	<input type="checkbox"/>
18	118	1	SLRF My Address	0xff 0xff 0xf3 0x1b	<input type="checkbox"/>
19	120	1	SLRF last RSSI	-95	<input type="checkbox"/>
20	121	1	SLRF Promiscuous mode flag	0	<input type="checkbox"/>
21	122	1	SLRF CD flag	3	<input type="checkbox"/>
22	123	1	SLRF Test flag	0	<input type="checkbox"/>
23	124	1	SLRF Test timeout [ms]	1	<input type="checkbox"/>
24	125	1	SLRF TX power	3	<input type="checkbox"/>
25	148	1	RF frequency tuning constant	2107057	<input type="checkbox"/>

Obr. 18: Tabulka proměnných modulu WM868-SJ-RK načtených analyzátorem RFAN 3.x

### 3.7 Přehled konfiguračních parametrů modulu

Přehled konfiguračních parametrů, které slouží pro uživatelské nastavení modulu WM868-SJ-RK, je uveden v Tabulce č. 2. Parametry jsou v tabulce uvedeny ve stejném pořadí, v jakém se zobrazují při výpisu konfigurace (viz odstavec 3.5.1).

Ve sloupci „**Hodnota**” jsou uvedeny doporučené rozsahy hodnot pro nastavení příslušného parametru. Označení „kód” ve sloupci „Hodnota” znamená, že nastavená hodnota se zobrazuje ve formě hexadecimálního kódu, kde dvojice hexadecimálních znaků reprezentuje vždy jeden Byte.

Ve sloupci „**Default**” jsou uvedeny defaultní hodnoty, nastavené při výrobě modulu. Barevné označení tohoto pole má následující význam:



- zelená barva - nejčastěji měněné parametry, nastavujeme je v závislosti na konkrétní aplikaci
- červená barva - parametry, které nedoporučujeme měnit
- šedá barva - hodnoty, které nelze měnit („read only”)

Tab. 2: Přehled konfiguračních parametrů modulu WM868-SJ-RK

P.č.	Název	Hodnota	Popis	Default.
1	CONFIGURATION	status	stav uložení konfigurace	read only
2	RF Address	kód	Radiová adresa modulu systému WACO	read only
3	Hop Count	0 - 15	Počet povolených retranslací	3
4	Group	0 - 65535	Skupinová adresa modulu	0
5	SLRF Flags	e, Z	Zapnutí módů opakovače	
6	Test Timeout	20	Perioda testovacího vysílání	1
7	TX Power	0 - 80	Vysílací výkon v dBm	80
8	Channel	0 - 2	Frekvenční kanál (číslo kanálu)	0
9	RX driver flags	C, R	Mód vysílače/přijímače	C
10	Crypt keys	kód	Kryptovací klíč	-
11	BUS Master	kód	Adresa mastera virtuální sběrnice	
12	Run test	0 / 1	Zapnutí testovacího vysílání	0
13	Debug Level	kód	Zpnutí diagnostického výpisu	
<i>Parametry virtuálního M-Bus zařízení</i>				
1	Index	číslo	Pořadové číslo virtuálního zařízení	
2	Address	0-255	Primární M-Bus adresa	
3	ID	0 - 99999999	M-Bus ID (sekundární adresa)	
4	Manufacturer	kód	Kód výrobce dle normy M-Bus)	
5	Medium	kód	Kód média dle normy M-Bus)	
6	Version	kód	Verze adresace dle normy M-Bus)	
7	Fabrication	text	Výrobní číslo zařízení	
<i>Parametry proměnné virtuálního zařízení</i>				
1	Index	číslo	Pořadové číslo proměnné	read only
2	VIF	kód	Kód VIF proměnné dle normy M-Bus	
3	DIF	kód	Kód DIF proměnné dle normy M-Bus	
4	Timeout	číslo	Doba platnosti proměnné	

### 3.8 Struktura datové zprávy modulu

Na vyžádání od „Mastera“ sběrnice M-Bus odesílá modul WM868-SJ-RK do virtuální sběrnice WACO informační zprávy s odečtenými daty za všechna „virtuální M-Bus zařízení“, která má uložená v „Tabulce virtuálních M-Bus zařízení“. Každé „virtuální zařízení“ reprezentuje skutečné měřidlo/čidlo připojené do radiové sítě WACO, které však ve skutečnosti není vybaveno rozhraním M-Bus (takže jej nelze připojit ke sběrnici M-Bus přímo). Sběrná jednotka sestavuje informační zprávy ve formátu M-Bus místo něj, přičemž používá statické údaje uložené v „Tabulce virtuálních M-Bus zařízení“, i měnící se „užitečná data“ ze samotných měřidel a čidel, které získává přes síť WACO. Princip konverze zpráv z formátu WACO do formátu M-Bus je znázorněn na obrázku 19.

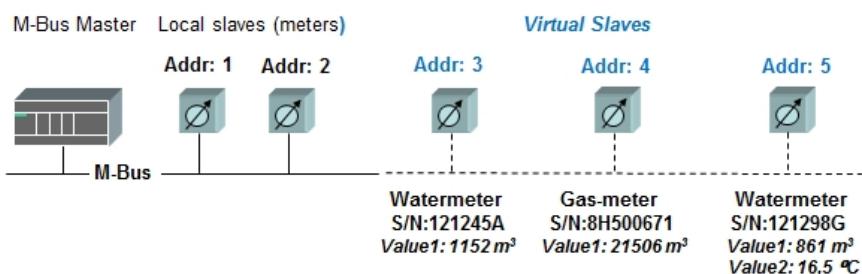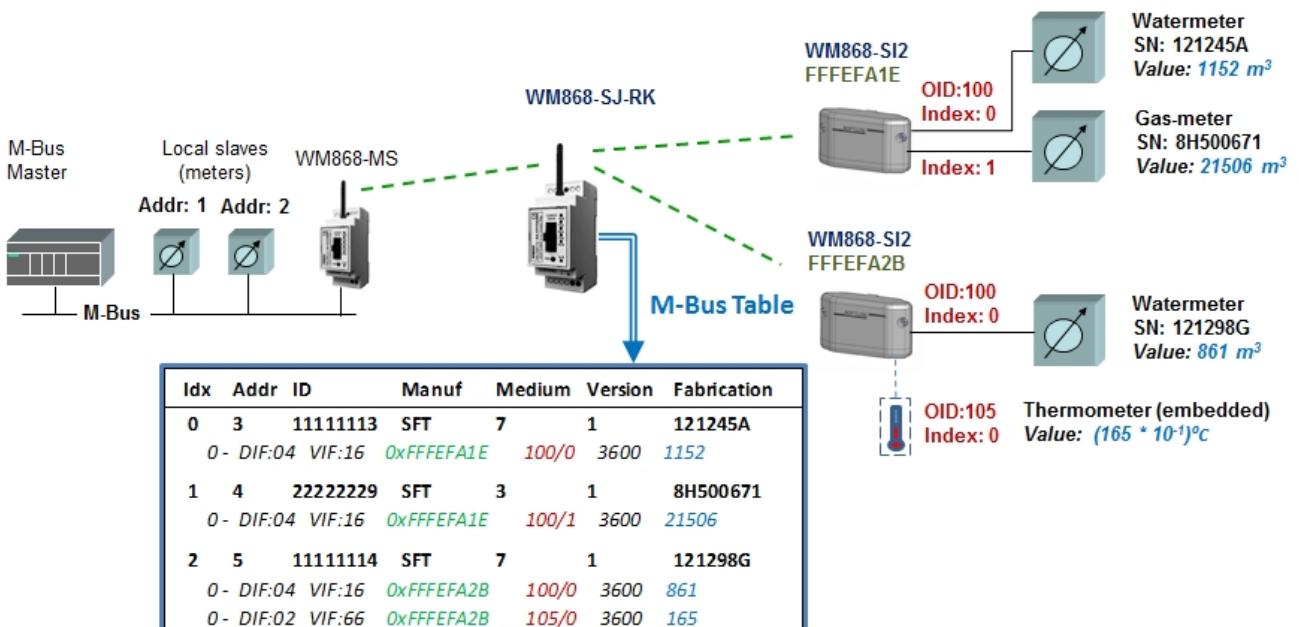

Obr. 19: Princip konverze dat sběrné jednotky WACO

V horní části obrázku je zobrazena sestava sběrnice M-Bus s řídící jednotkou, dvěma zařízeními M-Bus (primární adresa „1“ a „2“) a radiovým modulem WM868-MS, který komunikuje se sběrnou jednotkou WM868-SJ-RK přes radiovou síť WACO pomocí aplikace „Virtuální sběrnice WACO“. Sběrná jednotka WM868-SJ-RK „zastupuje“ 3 měřidla (vodoměr v.č. „121245A“, plynometr v.č. „8H500671“ a vodoměr v.č. „121298G“), které jsou k ní připojeny přes odečítací moduly WACO.

V „Tabulce virtuálních M-Bus zařízení“ (na obrázku „M-Bus Table“) modulu WM868-SJ-RK jsou založena 3 virtuální M-Bus zařízení (primární adresa „3“, „4“ a „5“ - pro každý měříč jedno) včetně „namapování“ proměnných ze systému WACO do systému M-Bus. První dvě zařízení se odečítají stejným modulem WACO („FFFEFA1E“), každé zařízení používá „svůj“ promennou (100/0 a 100/1). Třetí virtuální zařízení má svůj vlastní odečítací modul („FFFEFA2B“) a kromě proměnné typu „hodnota čítače“ (OID=100) je k němu namapována i hodnota teploty (OID=105), kterou měří vnitřní senzor odečítacího modulu.

Z pohledu „mastera“ sběrnice M-Bus se konfigurace sběrnice jeví tak, jak je to znázorněno ve spodní části obrázku 19. Virtuální zařízení „3“ a „4“ posílají ve zprávě M-Bus dvě proměnné: výrobní číslo („Fabrication No“) a stav čítače příslušného typu média. Virtuální zařízení „5“ posílá ve zprávě M-Bus tři proměnné: výrobní číslo, stav čítače a teplotu.

Obecná struktura informační zprávy M-Bus s odečtenými daty virtuálního měřidla je znázorněna na obrázku 20.

Fixed Data Header	Variable Data Blocks		
	Block 1	Block 2	Block 3
12 Byte	Fabrication No	Value Index 0	Value Index 1

Obr. 20: Struktura M-Bus zprávy modulu WM868-SJ-RK

Zpráva se skládá z hlavičky („M-Bus Header“) a variabilních datových bloků s různým počtem a délkom, v závislosti na nastavení tabulky a počtu proměnných.

**Hlavička zprávy M-Bus** nese základní identifikační údaje modulu a další údaje, které se načítají z „Tabulky virtuálních M-Bus zařízení“ (viz odstavec 3.5.5). Struktura informací, které nese hlavička zprávy M-Bus, je patrná z obrázku 21.

Název	Popis / význam	Délka (Byte)	Příklad	Hodnota
Ident. Nr.	Identifikátor modulu dle normy M-BUS	4	55556666	66 66 55 55
Manufacturer	Identifikátor výrobce	2	SFT	D4 4C
Version	Generace / verze modulu dle normy M-BUS	1	1	01
Medium	Druh měřeného média dle normy M-BUS	1	water	07
Access No.	Pořadové číslo zprávy (s každou zprávou se zvyšuje o 1)	1	0	00
Status	Chybový status zařízení (pokud bez chyby, tak "00")	1	"ok"	00
Signature	Typ a parametr šifrování (pokud bez šifrování, tak "00 00")	2	"no encryption"	00

Obr. 21: Struktura hlavičky M-Bus informační zprávy

Počet **datových bloků** ve zprávě je variabilní a může být i jejich délka. Každá zpráva obsahuje alespoň jeden datový blok s proměnnou (jinak nemá zpráva žádný smysl).

Je-li v „Tabulce virtuálních M-Bus zařízení“ v záznamu daného měřidla nastavena nepovinná hodnota „Fabrication“ s výrobním číslem měřidla, první variabilní blok nese informaci o výrobním čísle měřidla. Pokud je v tabulce pole „Fabrication“ prázdné, příslušný datový blok se nevytvoří.

Počet dalších datových bloků odpovídá počtu proměnných („vnořených rádků“), definovaných u záznamu daného měřidla. Ke každé proměnné se ve zprávě vytvoří příslušný datový blok, jehož nastavení je určeno nastavením „vnořených rádků“ dle postupu, uvedeného v odstavci 3.5.5.

Příklad typického uspořádání variabilních datových bloků zařízení typu „vodoměr“ s vyplněnou hodnotou „Fabrication“ a s jednou proměnnou typu „počítadlo objemu vody“ je znázorněn na obrázku 22.

Pořadí	Proměnná (význam a popis)	Jednotka a násobitel	Typ	Formát dat	Příklad kódování dat v bloku			
					DIF	VIF	Data	Hodnota
1	Výrobní číslo měřidla	Fabric. №	okamžitá hodn.	variable	0D	78	0C 31 32 33 34 78 78 79 79 35 36 37 38	1234xxyy5678
2	Hodnota odečtu vodoměru	m <sup>3</sup> (10 <sup>-3</sup> )	okamžitá hodn.	32 Bit Integer	04	13	D7 00 00 00	215

Obr. 22: Příklad uspořádání a obsahu datových bloků informační zprávy

## 4 Provozní podmínky

V této části dokumentu jsou uvedena základní doporučení pro dopravu, skladování, montáž a provoz radiových modulů typu WM868-SJ-RK.

### 4.1 Obecná provozní rizika

Radiové moduly WM868-SJ-RK jsou elektronická zařízení napájená z vnějšího napájecího zdroje, která přijímají radiové zprávy sítě WACO s informacemi o stavu měřičů a čidel připojených do této sítě, a na vyžádání předávají zprávy přes virtuální sběrnici systému WACO nadřazené řídící jednotce sběrnice („M-Bus Master“). Při provozu zařízení hrozí zejména následující rizika:

#### 4.1.1 Riziko mechanického poškození

Zařízení jsou uzavřena v plastových krabičkách, takže elektronické součástky nejsou přístupné pro přímé mechanické poškození. Při montáži je potřebné modul umístit tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro připojení kabelů (včetně konfiguračního) a aby kabely byly co nejkratší (zejména napájecí a anténní kabel). Dále je potřebné dbát na řádné upevnění modulu k DIN-liště pomocí plastového zámku. Při běžném způsobu provozu nejsou nutná žádná zvláštní opatření, kromě zamezení mechanického poškození silným tlakem nebo otřesy.

Zvláštní pozornost vyžadují napájecí, komunikační/signální a anténní kabel. Při provozu zařízení je potřebné dbát na to, aby tyto kabely nebyly mechanicky namáhány tahem, ani ohybem. V případě poškození izolace kteréhokoli kabelu doporučujeme kabel okamžitě vyměnit. Je-li modul vybaven vzdálenou anténou na koaxiálním kabelu, velkou pozornost je potřebné věnovat i anténnímu kabelu. Minimální poloměr ohybu anténního kabelu o průměru 6 mm jsou 4 cm, pro anténní kabel s průměrem 2,5 mm je minimální poloměr ohybu 2 cm. Nedodržení těchto parametrů ohybu může vést k porušení homogenity koaxiálního kabelu a tím ke snížení rádiového dosahu zařízení. Dále je potřebné dbát na to, aby připojený anténní kabel nadměrně nenamáhal na tah nebo zkrut anténní konektor zařízení. Při nadměrném zatížení může dojít k poškození nebo zničení anténních konektorů.

Modul je určen pro montáž do normálních vnitřních prostor s teplotním rozsahem (-10 °C až +50 °C, s vlhkostí do 90% bez kondenzace. Přímá instalace zařízení do venkovních prostorů není možná.

#### 4.1.2 Riziko elektrického poškození

Elektrickou montáž modulu může provádět jen osoba s potřebnou kvalifikací v elektrotechnice a současně je proškolena pro instalaci tohoto zařízení. Zařízení je napájeno bezpečným stejnosměrným napětím do 24 V s proudovým odběrem do 200 mA.

Napájecí zdroj musí splňovat požadavky na bezpečnostní ochranný transformátor ČSN-EN61558-2-6. Modul má zabudovanou ochranu proti přepólování napájecího napětí. Přepólování se projeví tak, že se po zapnutí napájecího napětí na modul se nerozsvítí na předním panelu kontrolní zelená LED dioda „PWR“. Nechtěné přepólování napájecího napětí nevede k poškození nebo zničení zařízení. Modul je kromě toho na napájecím vstupu vybaven vratnou pojistikou (polyswitch) s vybavovacím proudem 300 mA a přepěťovou ochranou se spínačí úrovni 30V.

Modul nemá odpojovací prvek – vypínač. Pro vypínání zařízení je vhodné v instalaci umístit odpojovací prvek, který může být vložen do napájení 24V nebo na síťové straně napájecího zdroje, kupříkladu jistič. Primární strana zdroje musí být jištěna samočinně nevratnou pojistikou.

### 4.2 Stav modulů při dodání

Moduly jsou dodávány ve standardních kartonových krabicích. Anténa, napájecí zdroj ani kabely nejsou standardní součástí dodávky modulu, v případě potřeby je potřebné objednat tyto komponenty zvlášť.

### 4.3 Skladování modulů

Moduly doporučujeme skladovat v suchých místnostech s teplotou v rozmezí (0 °C až 30 °C).

### 4.4 Bezpečnostní upozornění

**Upozornění!** Mechanickou a elektrickou montáž a demontáž modulu WM868-SJ-RK musí provádět osoba s potřebnou kvalifikací v elektrotechnice.

## 4.5 Ochrana životního prostředí a recyklace

Zařízení neobsahují žádné vyměnitelné komponenty, které by vyžadovaly dodržování zvláštních pravidel z hlediska ochrany životního prostředí pro jejich výměnu, skladování a likvidaci. Poškozená, zničená nebo vyřazená zařízení nelze likvidovat jako domovní odpad. Zařízení je nutné likvidovat prostřednictvím sběrných dvorů, které likvidují elektronický odpad. Informace o nejbližším sběrném dvoru lze získat na příslušném správním úřadě.

## 4.6 Montáž modulů

Radiové moduly WM868-SJ-RK jsou uzavřeny v plastových krabicích s krytím IP 20, vybavených plastovými zámky pro montáž na DIN-lištu. Krabici není nutné při montáži, demontáži ani při běžném provozu otevřít.

Pohled na modul WM868-SJ-RK ze strany připojení napájecích kabelů a ze zadní strany je zobrazen na obrázku 23.



Obr. 23: Detailní pohled na modul WM868-SJ-RK

Montáž modulu provedeme tímto postupem:

- montáž modulu může provádět jen osoba s potřebnou kvalifikací v elektrotechnice a současně je proškolena pro instalaci tohoto zařízení;
- při výběru místa pro instalaci je potřebné dbát na zabezpečení dostatečného prostoru pro připojení anténních, napájecích a signálových kabelů (viz odstavec 4.1.1 „Riziko mechanického poškození“). Je nutné zachovat i dostatečný prostor pro připojení konfiguračního kabelu;
- při výběru místa pro instalaci modulu je nutné zvolit i místo pro umístění napájecího zdroje. Napájecí zdroj je vhodné umístit co nejblíže k modulu tak, aby přívod napájecího napětí 24V byl co nejkratší. Dále je nutné promyslet způsob vypínání modulu a umístění případného odpojovacího prvku (viz odstavec 4.1.2 „Riziko elektrického poškození“).
- modul připevníme na vybrané místo na DIN-liště tak, že povytáhneme černý plastový zámek na spodní straně modulu směrem dolů (ven z modulu), přiložíme modul na DIN-lištu tak, aby lišta zapadla do výrezu na zadní stěně modulu a zatlačíme černý plastový zámek směrem nahoru (dovnitř modulu);
- připojíme k modulu anténní a signálové kably;
- ujistíme se, že napájecí zdroj je vypnutý a připojíme k modulu napájecí kabel. Dbáme na to, aby byla dodržena správná polarita napájecího napětí podle označení na svorkách modulu;
- zkонтrolujeme, zda je vše řádně připojené a upevněné a zapneme napájecí zdroj. Na modulu se rozsvítí zelená LED „Power“ a nastartuje se operační systém modulu;
- provedeme základní diagnostiku modulu dle postupu uvedeného v odstavci 4.9 „Kontrola funkčnosti modulu“ a případně (nebyl-li modul předkonfigurován v přípravné fázi instalace) i jeho konfiguraci pomocí kabelu dle postupu, popsaného v části 3.5 „Nastavení parametrů modulu konfiguračním kabelem“;
- zaznamenáme údaje o instalaci modulu (výrobní číslo, pozice, fotografie instalace...) do provozní dokumentace podle interních pravidel.

Při výběru místa instalace modulu, typu a umístění antény a délky anténního kabelu je nutné vzít do úvahy zejména podmínky pro šíření radiového signálu v místě instalace. Tyto podmínky lze buďto určit (odhadnout) empiricky, na základě předchozích zkušeností, nebo provést měření síly signálu pomocí analyzátoru signálu.

## 4.7 Výměna modulů

Při výměně modulu z důvodu poruchy na modulu postupujeme takto:

- vypneme napájecí zdroj a odpojíme od modulu dráty napájecího kabelu;
- odpojíme signální kably a anténní kabel;

- modul uvolníme od DIN-lišty tak, že povytáhneme černý plastový zámek na spodní straně modulu směrem dolů (ven z modulu) a modul vytáhneme z lišty;
- na místo původního modulu připevníme nový modul a postupujeme dále podle postupu, uvedeného v části [4.6](#). Dbáme zejména na to, abychom správně připojili kabel napájení;
- po zapnutí napájení provedeme diagnostiku a nastavení parametrů nového modulu;
- původní modul označíme jako vadný a zaznamenáme údaje o výměně do provozní dokumentace podle interních pravidel.

## 4.8 Demontáž modulu

Při demontáži vypneme napájecí zdroj a odpojíme od modulu dráty napájecího kabelu. Odpojíme od modulu signální kabely i antémní kabel. Modul uvolníme z DIN-lišty povytažením černého plastového zámku na spodní straně modulu směrem dolů (ven z modulu). Není-li pro anténu další využití, demontujeme antémní kabel a anténu. Není-li další využití pro napájecí zdroj, demontujeme i napájecí zdroj a kabel napájení. Slouží-li napájecí zdroj i pro jiné účely, zajistíme napájecí kabely proti zkratu (zaizolováním živých konců kabelů, nebo demontáží nepotřebné větve napájení) a napájecí zdroj opět zapneme. Modul po demontáži rádně označíme jako demontovaný a vyplníme patřičnou dokumentaci, předepsanou pro tento případ interními předpisy.

## 4.9 Kontrola funkčnosti modulu

Po uvedení modulu do provozu (nebo po každé opravě a výměně modulu) doporučujeme provést kontrolu jeho základních funkcí:

- kontrolu funkčnosti vysílání pomocí analyzátoru RFAN 3.x v módu „Packets“ nebo „Radar“ (podle dokumentace k analyzátoru) s využitím funkce „testovacího vysílání“ popsané v odstavci [3.5.6](#) „Zapnutí testovacího vysílání“;
- kontrolu funkčnosti příjmu od všech odečítacích modulů sítě WACO, jejichž zprávy daný modul zpracovává. Tuto kontrolu můžeme provést náhledem do „Tabulky virtuálních M-Bus zařízení“, kde se na konci „vnořených rádků“ proměnných zobrazují aktuální hodnoty proměnných (viz odstavec [3.5.5](#) „Nastavení tabulky virtuálních M-Bus zařízení“). Pokud se hodnoty všech proměnných v čase mění, je příjem modulu funkční;
- pokud se proměnná získávaná z některého zdrojového odečítacího modulu WACO nemění, můžeme si ověřit správnost vysílání dané proměnné zachycením a analýzou radiové zprávy z příslušného odečítacího modulu pomocí analyzátoru RFAN 3.x v režimu „Packets“, nebo „Radar“ (dle postupu popsaného v dokumentaci k analyzátoru);
- obecnou funkčnost přijímače modulu WM868-SJ-RK lze provést také pomocí analyzátoru provozu sítě RFAN 3.x, kupříkladu stažením libovolného konfiguračního parametru modulu příkazem „GET“ tak, jak je to popsáno v části [3.2](#) „Konfigurace modulu WM868-SJ-RK radiovou cestou“;
- komplexní kontrolu funkčnosti modulu (včetně správnosti zavedení dat do centrální databáze) provedeme kontrolním stažením informací („kontrolním odečtem“) ze strany mastera sběrnice a ověřením správnosti a aktuálnosti získaných dat.

## 4.10 Provozování modulu WM868-SJ-RK

Příjem radiových zpráv WACO a komunikaci s řídící jednotkou („masterem“) M-Bus po virtuální sběrnici systému WACO provádí modul WM868-SJ-RK zcela automaticky. Pokud modul pracuje v prostředí s velkou intenzitou radiového provozu, může při provozu běžně docházet ke ztrátám jednotlivých zpráv, nebo ke krátkodobým výpadkům dat od některých modulů v důsledku kolizí radiového signálu.

Největší rizika trvalého přerušení radiového spojení se sítí WACO jsou spojená s činností uživatele objektu. Jedná se zejména o tato rizika:

- vypnutí napájení modulu, kupříkladu výpadek jističe, nebo jeho nechtěné vypnutí;
- riziko dočasného nebo trvalého zastínění antény (kupříkladu v důsledku stavebních úprav objektu);
- riziko poškození modulu, antémního kabelu nebo antény při manipulaci s předměty v místě instalace.

Pro eliminaci těchto rizik doporučujeme věnovat velkou pozornost výběru místa instalace modulu a výběru typu a místa instalace antény tak, aby byl nalezen vhodný kompromis mezi kvalitou příjmu signálu a mírou rizika mechanického poškození modulu, antémního kabelu, či antény. Samotnou instalaci je potřebné provést pečlivě, s použitím kvalitních kabelů a montážních prvků.

Nečekanému přerušení spojení lze předejít trvalým monitorováním pravidelnosti a správnosti odečítaných dat. Pokud nejsou některé údaje pravidelně obnovovány, nebo se u nich objeví nestandardní hodnoty, doporučujeme kontaktovat správce objektu, nebo provést fyzickou kontrolu na místě instalace.

## 5 Zjištování příčin poruch

### 5.1 Možné příčiny poruch systému

Při provozu zařízení WM868-SJ-RK může docházet k poruchám, výpadkům funkčnosti, nebo jiným provozním problémům, které lze podle jejich příčiny rozdělit do následujících kategorií:

#### 5.1.1 Poruchy napájení

Modul vyžaduje externí napájení stejnosměrným napětím dle specifikace uvedené v části 2 „Přehled technických parametrů“. Přítomnost napájecího napětí je signalizována svícením zelené LED „PWR“ na čelním panelu modulu. Pokud se zařízení stane zcela nefunkčním, příčinou může být výpadek napájecího napětí. Správnost napájení ověříme tímto postupem:

- ověříme si, zda nedošlo v objektu k výpadku elektrické sítě;
- ověříme si, není-li vypnutý napájecí zdroj;
- na místě instalace ověříme, je-li modul skutečně skutečně pod napětím, tj. svítí-li LED „PWR“;
- v případě pochybnosti změříme hodnotu napájecího napětí.

Není-li napájení modulu funkční, řešíme opravu napájecího zdroje, nebo přívodu napájecího napětí. V případě výpadku napájecího zdroje, jističe, nebo jiných ochran napájení se snažíme zjistit příčinu výpadku, zejména zkонтrolujeme, zda nedošlo ke zkratu v napájecí soustavy vniknutím vlhkosti, nebo poruchou některého zařízení připojeného k danému napájecímu okruhu.

Je-li napájení funkční se správnou hodnotou napájecího napětí a na modulu přesto nesvítí zelená LED „PWR“, modul je s velkou pravděpodobností vadný. Provedeme výměnu zařízení dle odstavce 4.7 a následně provedeme nastavení a kontrolu funkčnosti nového (vyměněného) zařízení. Pokud nové zařízení normálně funguje, označíme původní modul jako vadný a zaznamenáme údaje o výměně do provozní dokumentace podle interních pravidel.

#### 5.1.2 Poruchy systému

Za poruchu systému se považují zejména poruchy procesoru, paměti, vnitřního napájení, či jiné fatální poruchy, které způsobí úplnou nefunkčnost zařízení. Je-li zařízení ve stavu, kdy sice svítí zelená LED „PWR“, ale zařízení nekomunikuje přes komunikační port, nereaguje na žádné konfigurační příkazy a tento stav se nezmění ani po provedení restartu tlačítkem „RES“ na čelním panelu, jedná se pravděpodobně o poruchu systému. Provedeme výměnu zařízení dle odstavce 4.7 a následně provedeme nastavení a kontrolu funkčnosti nového (vyměněného) zařízení. Pokud nové zařízení normálně funguje, označíme původní modul jako vadný a zaznamenáme údaje o výměně do provozní dokumentace podle interních pravidel.

#### 5.1.3 Poruchy vysílače a přijímače

Funkčnost systému vysílání a příjmu je signalizována dvojicí žlutých LED „TXA“ a „RXA“ a červenou LED „ALR“ na čelním panelu modulu. Při vysílání datového paketu problikne LED „TXA“, při přijetí radiového paketu problikne LED „RXA“. Je-li odloženo vysílání zprávy z důvodu prevence kolize (sepne „antikolizní“ systém radiového subsystému), problikne červená LED „ALR“.

Pokud je modul napájen správným napětím, komunikuje přes komunikační port, reaguje na konfigurační příkazy a přesto přes něj neprochází zprávy od ostatních prvků (nebo k ostatním prvkům) radiové sítě, příčinou může být porucha spojená s vysíláním nebo příjemem radiového signálu. Typickým příznakem poruch vysílání a příjmu jsou i stavy „částečné“ funkčnosti, které se projevují ve funkčnosti přenosu dat přes radiovou síť takto:

- modul přenáší data pouze od některých prvků radiové sítě, od jiných prvků sítě data nepřenáší;
- některé prvky radiové sítě nepřijímají data od daného modulu;
- data od některých prvků radiové sítě jsou nesmyslná, nebo neúplná;
- v přenosu dat přes modul jsou časté výpadky (někdy data prochází, někdy ne).

Společnou příčinou výše popsaných poruch je nespolehlivý radiový přenos dat, který může být způsoben:

- nesprávným nastavením radiových parametrů modulu, zejména frekvenčního kanálu, počtu povolených retranslací, nebo vysílačního výkonu;
- trvalým nebo dočasným zastíněním signálu v důsledku stavebních úprav objektu, nebo v důsledku provozu v daném objektu (pohyb mechanizmů, strojů, automobilů v blízkosti antény);
- trvalým, periodickým, nebo nepravidelným radiovým rušením radiové sítě parazitním signálem z vnějšího zdroje (provoz jiného systému ve stejném radiovém pásmu, průmyslové rušení);
- nízkou úrovní vysílačního signálu, způsobenou nesprávným nastavením výkonu vysílače, nebo poruchou vysílače;
- snížení úrovni vysílání a příjmu v důsledku poškození anténního kabelu nebo antény;
- nízkou úrovní přijímaného signálu v důsledku poruchy antény, anténního kabelu, nebo přijímače.

Pokud se projevují výše popsané příznaky nespolehlivého radiového přenosu, postupujeme při vyhledávání a odstraňování příčin problému takto:

- provedeme vizuální kontrolu místa instalace modulu a zjistíme, zda v objektu nedošlo ke stavebním úpravám, nebo jiným změnám, které by mohly mít vliv na šíření radiového signálu. Případné negativní dopady takových změn a úprav řešíme organizačně, nebo změnou uspořádání prvků radiové sítě (redesign sítě);
- provedeme vizuální kontrolu antény a anténního kabelu, případně i výměnu těchto komponentů za jiné komponenty s ověřenou funkčností;
- provedeme kontrolu nastavení konfiguračních parametrů modulu (zejména parametrů dle odstavce 3.5.3) a kontrolu funkčnosti modulu dle odstavce 4.9;
- v případě výpadků komunikace s některým konkrétním prvkem (modulem) radiové sítě prověříme obdobným způsobem i funkčnost a nastavení tohoto prvku dle dokumentace k danému modulu;
- provedeme výměnu modulu dle odstavce 4.7 a následně provedeme nastavení a kontrolu funkčnosti nového (vyměněného) modulu dle odstavce 4.9;
- pokud po provedení výměny za okolnosti popsaných v předchozím bodě nefunguje správně ani vyměněný modul, může být příčinou problému lokální radiové rušení, nebo je příčina v konfiguraci modulu, kterou se nám nepodařilo odhalit. V tomto případě se obrátíme se žádostí o pomoc nebo podporu na výrobce, nebo jinou znalou osobu.

O tom, zda modul vysílá s přiměřenou úrovní vysílačního signálu, se můžeme přesvědčit i tak, že provedeme kontrolní příjem signálu pomocí kontrolního přijímače, pochúzkového systému, nebo analyzátoru radiového provozu ze vzdálenosti se zaručenou dobrou úrovní signálu (kupříkladu ze sousední místnosti). Pokud přijmeme od daného modulu zprávu s přiměřenou úrovní signálu (podobnou, jako od jiných modulů za srovnatelných podmínek), příčinou je nedostatečný příjem signálu v místě instalace přijímacího zařízení. K zeslabení signálu může dojít kupříkladu vlivem změny polohy modulu (přemístění, pootočení...), změny polohy antény, změny úrovně okolních rušivých signálů, nebo vlivem stavebních úprav v objektu (instalace mříže, umístění kovového předmětu do blízkosti radiového modulu...). Stejný vliv mohou mít i obdobné změny na straně přijímacího zařízení (komunikační brány). Problémy tohoto typu vyřešíme změnou uspořádání prvků radiové sítě tak, aby signál v místě příjmu při běžném provozu byl dostatečný.

Přítomnost rušení je signalizována častým (až trvalým) problikáváním červené LED "ALR".

#### 5.1.4 Problémy při transformaci dat

Modul WM868-SJ-RK provádí transformaci dat z formátu WACO do formátu M-Bus. K tomu slouží „Tabulka virtuálních M-Bus zařízení“, ve které jsou zavedena jednotlivá zařízení WACO a jejich proměnné a zároveň je zde uložena identifikace těchto zařízení a proměnných dle systému M-Bus, včetně dalších parametrů (VIF, DIF), potřebných pro zakódování proměnných do formátu M-Bus.

Problémy při transformaci dat se projevují tak, že data z některých virtuálních zařízení se nenačítají vůbec, nebo se načítají nesprávně (načítají se data z jiných zařízení, špatně dekódovaná hodnota proměnné, nesprávný násobitel nebo jednotka, apod.).

Příčinou tohoto stavu je vždy nesprávně nastavená „Tabulka virtuálních M-Bus zařízení“. Je-li podezření, že případný provozní problém souvisí s transformací dat, zkонтrolujeme nastavení parametrů příslušného rádku tabulky dle odstavce 3.5.5 a nastavení konfigurace řídící jednotky („Mastera“) sběrnice dle dokumentace k řídící jednotce, zejména soulad v nastavení M-Bus adresace v obou zařízeních.

Náhledem do „Tabulky virtuálních M-Bus zařízení“ zjistíme, zda hodnota proměnné vypsána ve sloupci „Value“ odpovídá skutečnosti a zda se mění. Pokud hodnota neodpovídá, nebo se nemění, hledáme chybu v nastavení rádku dané proměnné (zda se odečítá správný typ proměnné ze správného zařízení/portu). Pokud se hodnota „Value“ načítá do rádku proměnné správně, zkonzolujeme správnost adresace virtuálního zařízení dle normy M-Bus a soulad s nastavením adresy daného virtuálního zařízení v konfiguraci „Mastera“ sběrnice M-Bus.

### 5.1.5 Nefunkčnost spojení s „masterem” virtuální sběrnice

Je-li komunikace modulu WM868-SJ-RK s podřízenými moduly funkční (tj. data z virtuálních zařízení se načítají do „Tabulky virtuálních M-Bus zařízení“ správně) ale je podezření, že nefunguje komunikace s „masterem“ virtuální sběrnice (data neprochází do centrálního systému), příčinou může být i nesprávné nastavení virtuální sběrnice. V tomto případě zkонтrolujeme parametry nastavení virtuální sběrnice dle odstavce 3.5.4 „Příkazy pro nastavení adresace ve virtuální sběrnici“.

## 5.2 Postup při určení příčiny poruchy

Při zjišťování pravděpodobné příčiny poruchy postupujeme takto:

1. nenačítají-li se data ze žádného vzdáleného radiového modulu, doporučujeme prověřit funkčnost jednotlivých subsystémů modulu v tomto pořadí:
  - prověřit funkčnost napájení dle odstavce 5.1.1 „Poruchy napájení“
  - prověřit funkčnost systému dle odstavce 5.1.2 „Poruchy systému“
  - prověřit funkčnost nastavení virtuální sběrnice dle odstavce 5.1.5 „Nefunkčnost spojení s masterem virtuální sběrnice“
  - prověřit funkčnost vysílání a příjmu dat dle odstavce 5.1.3 „Poruchy vysílače a přijímače“
2. nenačítají-li se data pouze z některého vzdáleného radiového modulu, doporučujeme prověřit funkčnost jednotlivých subsystémů modulu v tomto pořadí:
  - prověřit funkčnost vzdáleného radiového modulu
  - prověřit správnost nastavení adresace v konfiguraci zařízení „Master“
  - prověřit správnost nastavení „Tabulky virtuálních M-Bus zařízení“ dle odstavce 5.1.4 „Problémy při transformaci dat“
  - prověřit funkčnost vysílání a příjmu dat dle odstavce 5.1.3 „Poruchy vysílače a přijímače“
3. nenačítají-li se data pouze z některého virtuálního zařízení na vzdáleném radiovém modulu, doporučujeme prověřit funkčnost jednotlivých subsystémů modulu v tomto pořadí:
  - prověřit správnost nastavení „Tabulky virtuálních M-Bus zařízení“ dle odstavce 5.1.4
  - prověřit správnost nastavení adresace ve sběrnici v konfiguraci zařízení „Master“

**UPOZORNĚNÍ: Modul WM868-SJ-RK je spolehlivé zařízení relativně jednoduché a odolné konstrukce, takže je velká pravděpodobnost, že jeho případná porucha je způsobena vnějšími okolnostmi instalace, zejména mechanickým poškozením, vniknutím vlhkosti, nebo přepětím v napájecí věti. Při každé výměně modulu z důvodu poruchy doporučujeme podle možností ověřit, zda příčinou poruchy nebyla jedna z těchto okolností a případně provést opatření k její eliminaci.**

## 6 Závěr

Tento manuál je zaměřen na popis, parametry a možnosti konfigurace radiových modulů typu WM868-SJ-RK systému WACO, pracujících v pásmu 868 MHz, které jsou součástí produktové rodiny **wacoSystem** firmy SOFTLINK. Další informace o modulech typové řady WM868 (WACO), WB169 (Wireless M-Bus), WS868 (Sigfox), nebo NB (NB-IoT) najdete na webových stránkách výrobce:

[www.wacosystem.com](http://www.wacosystem.com)  
[www.softlink.cz](http://www.softlink.cz)

V případě zájmu o jakékoli informace, související s použitím radiových modulů řady WM868, WB169, WS868, NB či jiných zařízení výrobce SOFTLINK pro oblast telemetrie a dálkového odečítání měřičů spotřeby, se můžete obrátit na výrobce:

**SOFTLINK s.r.o.**, Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika,  
Telefon.: +420 315 707 111, e-mail: [sales@softlink.cz](mailto:sales@softlink.cz), WEB: [www.softlink.cz](http://www.softlink.cz).